СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение

Разработана НИИСФ Госстроя СССР и ВНИСИ Минэлектротехпрома с участием ВЦНИИОТ и ВНИИОТ (г. Иваново) ВЦСПС, Тяжпромэлектропроекта Минмонтажспецстроя СССР, ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, Института гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР и Академии коммунального хозяйства

им. К.Д. Панфилова Минжилкомхоза РСФСР.

С введением в действие этой главы утрачивают силу глава СниП II-А.8-72 «Естественное освещение. Нормы проектирования» и глава СниП II-А.9-71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы должны соблюдаться (за исключением случаев, указанных в других главах СНиП) при проектировании освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий и наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование освещения подземных выработок, морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и их путей, спортивных сооружений, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование специального технологического освещения и охранного освещения при применении технических средств охраны.

Определение терминов приведено в прил. 1.

1.2. Помещения по задачам зрительной работы подразделяются на следующие четыре группы:

I группа—помещения, в которых производится различение объектов зрительной работы при фиксированном направлении линии зрения работающих на рабочую поверхность (производственные помещения промышленных предприятий, рабочие кабинеты, конструкторские бюро, кабинеты врачей и операционные лечебных учреждений, групповые комнаты детских дошкольных учреждений, классные комнаты, аудитории, лаборатории, читальные залы и т. п.);

II группа—помещения, в которых производится различение объектов при нефиксированной линии зрения и обзор окружающего пространства (торговые залы магазинов, залы столовых, выставочные залы, картинные галереи, помещения для длительного пребывания детей, кроме групповых в детских яслях-садах, производственные помещения, в которых ведется только надзор за работой технологического оборудования и т. п.);

III группа—помещения, в которых производится обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов (концертные залы, зрительные залы и фойе театров, клубов и кинотеатров, комнаты ожидания, рекреации, актовые залы, вестибюли, гардеробные общественных зданий и т. п.);

IV группа — помещения, в которых происходит общая ориентировка в пространстве интерьера (проходы, коридоры, гардеробные производственных зданий, санузлы, закрытые стоянки автомашин и т. п.).

1.3. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500: 4000; 4500; 5000.

1.4. Нормированные значения КЕО при естественном и совмещенном освещении и освещенность на рабочих поверхностях (в точках ее минимального значения) при искусственном освещении для производственных помещений следует принимать согласно табл. 1, для помещений жилых, общественных и вспомогательных зданий — по табл. 2.

Освещенность некоторых помещений и производственных участков в зданиях различного назначения приведена в прил. 3.

1.5. Коэффициент запаса $K_з$ при проектировании естественного, искусственного и совмещенного освещения следует принимать по табл.3.

1.6. Искусственное и совмещенное освещение следует проектировать, учитывая требования к ультрафиолетовому облучению согласно Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий и Указаниям к проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях, утвержденным Минздравом СССР.

Т а б л и ц а 1

Характеристика зрительной работы	Наименьший размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта различения с фоном	Характеристика фона	Искусскуствен-ное освеще-ние		Естестве
						Освещен-ность, лк		
						При комбинированном освещении	При общем освещении	При верхнем или верхнем и боковом освещении
Наивысшей точности	Менее 0,15	I	а	Малый	Темный	5000	1500	10
			б	Малый Средний	Средний Темный	4000	1250	
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	2500	750	
			г	Средний Большой »	Светлый » Средний	1500	400	
Очень высокойточности	От 0,15 до 0,3	II	а	Малый	Темный	4000	1250	7
			б	Малый Средний	Средний Темный	3000	750	
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	2000	500	
			г	Средний Большой »	Светлый » Средний	1000	300	
Высокой точ-ности	Св. 0,3 до 0,5	III	а	Малый	Темный	2000	500	5
			б	Малый Средний	Средний Темный	1000	300	
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	750	300	
			г	Средний Большой »	Светлый » Средний	400	200	

Продолжение табл. 1

Характеристика зрительной работы	Наименьший размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта различения с фоном	Характеристика фона	Искусственное освещение		Естественно	
						Освещенность, лк		$КЕОе_{н}^{III}$,%	
						При комбинированном освещении	При общем освещении	При верхнем или верх-нем и боковом освещении	В зо усточ чевы снеж покр
Средней точности	Св. 0,5 до 1	IV	а	Малый	Темный	750	300	4	1
			б	Малый Средний	Средний Темный	500	200		
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	400	200		
			г	Средний Большой »	Светлый » Средний	300	150		
Малой точно-сти	Св. 1 до 5	V	а	Малый	Темный	300	200	3	0
			б	Малый Средний	Средний Темный	200	150		
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	-	150		
			г	Средний Большой »	Светлый » Средний	-	100		
Грубая (оченьмалой точности)	Более 5	VI	-	Независимо от характе-ристик фона и контраста объекта с фоном		-	150	2	0
Работа со светящимися ма- териалами и изделиями в горячих цехах	Более 0,5	VII	-	То же		-	200	3	0

Продолжение табл. 1

Характеристика зрительной работы	Наименьший размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта различения с фоном	Характеристика фона	Искуствен-ное щение	
						Освещен-ност	
						При комбинированном освещении	П с
Общее наблю-дение за ходомпроизводствен-ного процесса: постоянное периодическое при постоянном пребывании людейв помещении периодическое при периодиче-ском пребывании людей в помещении		VIII	а	Независимо от характе-ристики фона и контраста объекта с фоном		—	
			б	То же			
			в	»		—	

П р и м е ч а н и я: 1. В таблице приведены нормированные значения $КЕО_{е_н}^{III}$,% для зданий, расположенных в III поясе светового климата СССР (рис. 1). Для остальных поясов светового климата СССР нормированные значения КЕО следует принимать согласно п. 2.4 настоящих норм.

2. Нормированные значения КЕО для совмещенного освещения допускается снижать в соответствии с п. 3.3 настоящих норм.

3. Освещенность следует принимать с учетом пп. 3.4 и 4.5 настоящих норм.

4. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. При увеличении этого расстояния разряд зрительной работы следует устанавливать в соответствии с прил. 2.

5. Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности (п. 1.3 настоящих норм):

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

б) на одну ступень при системе общего освещения для разрядов I—V, VII, при этом освещенность от ламп накаливания не должна превышать 300 лк;

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

6. Освещенность для системы комбинированного освещения является суммой освещенности от общего и местного освещения.

7. Освещенность при работах со светящимися объектами размером 0,5 мм и менее следует выбирать в соответствии с размером объекта различения и относить их к подразряду «в».

8. В помещениях, специально предназначенных для работы или производственного обучения подростков, нормированные значения КЕО повышаются на один разряд.

Т а б л и ц а 2

		Искусственное освещение			
Помещения	Плоскость (Г—горизонтальная, В—вертикальная) нормирования освещен-ности и КЕО, высота плоскости над полом, м	освещен-ность рабочих поверхностей, лк	цилинд-рическая освещенность, лк	показатель дис-ком-форта, не более	коэфф пу и освещ %, не

Здания управления, конструкторских и проектных организаций, научно-исследовательских учреждений					
1. Кабинеты и рабочие комнаты, проектные кабинеты	Г—0,8		—	40	
2. Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро	Г—0,8		—	40	
3. Машинописные и машиносчетные бюро	Г—0,8		—	40	
4. Читальные залы	Г—0,8		100	40	
5. Помещения записи и регистрации читателей	В—фронт карточек		—	40	
6. Читательские каталоги	Г—0,8		—	60	
7. Лингофонные кабинеты	Г—0,8		—	60	
8. Помещение тематическихвыставок новых поступлений книг	В-1 (на стеллажах)		75	60	
9. Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа	Г—0,8		—	60	
10. Переплетно – брошюровочные	Г—0,8	300* 500* 400* 300*300* 150 200200 75 200* 200 500 200 300300* 200 200 150300* 400* 300*	—	60	
11. Помещения для электрофотографирования и микро-фотографирования	Г—0,8		—	40	
12. Помещения офсетной печати:а) редакционно-офор-мительское отделение	Г—0,8		—	60	
б) отделение подготовки и изготовления печатных формв) печатное отделение	Г—0,8 Г—0,8		— —	40 40	
13. Макетные, столярные иремонтные мастерские	Г—0,8		—	60	
14. Помещения светокопирования	Г—0,8		—	60	
15. Конференц-залы, залызаседаний	Пол		75	90	
16. Кулуары (фойе)	Г—0,8		75	40	
17. Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские	Г—0,8		—	40	
18. Аналитические лаборатории	Г—0,8		—	40	
19. Весовые					

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г—горизон-тальная. В-вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м	Искусственное освещение	
		освещенность рабочих поверхностей, лк	цилиндричес ность, лк

20. Термостатные, лаборатории: термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств21. Фотокомнаты, дистилля-торные, стеклодувные22. Архивы проб, хранение реактивов23. Моечные	Г—0,8 Г—0,8 В—1 Г—0,8											-
Общеобразовательные школы и школы-интернаты, профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения 24. Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты,лаборатории, лаборантские 25. Кабинеты технического черчения и рисования 26. Мастерские по обработке металлов и древесины27. Инструментальная, комната мастера, инструктора28. Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек: а) по обработке тканей (шитье)	В—на сере-дине доски Г—0,8 на рабочих столах и партах В—на доске Г—0,8 на рабочих столах Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8	300*	200*	100	300	500	300	500	300	200*	400	300 20075 50
б) кулинария												
29. Спортивные залы	Пол, В—на уров-не 2 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения Г—0,8											
30. Снарядные, инвентарные,												
хозяйственные кладовые												

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г—горизонтальная, В—вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м	Искусственное освещение				Естественное освещение		
						$КЕО_{н}^{III}$,%		
							При боковом освещении	
		освещенность рабочих поверхностей, лк	цилиндрическая освещенность, лк	показатель дискомфорта, не более	коэффициент пульсации освещенности, %, не более	при верхнем или верхнем и боковом освещении	в зоне с устойчивым снежным покровом	на остальной территории СССР
	Г—на поверхности воды	150	—	60	15	—	0,8	1
31. Крытые бассейны 32. Актовые залы,	Пол	200	75	90	—	—	—	—
киноаудитории33. Эстрады	В—1,5	300	—	—	—	—	—	—
актовых залов34. Кабинеты и	Г—0,8	200*	—	60	15	—	0,8	1
комнатыпреподавателей35. Рекреации	Пол	150	—	90	—	3	0,8	1
Театры, кинотеатры, клубы								
36. Залы, предназначенные для мероприятий	Г—0,8	500	150	40	15	—	—	—
республиканского и союзного значения37.	Г—0,8	300	100	60	—	—	—	—
Зрительные залы театров, концертные залы38.	Пол	200	75	90	—	—	—	—
Зрительные залы клубов, фойе театров39.	Г—0,8	200	75	60	—	2	0,4	0,5
Выставочные залы40.	Г—0,8	75	—	90	—	—	—	—
Зрительные залы кинотеатров41. Фойе	Пол	150	75	90	—	—	—	—
кинотеатров, клубов42. Комнаты кружков43.	Г—0,8	300*		40	15	—	0,8	1
Киноаппаратные, зву-	Г—0,8	150	—	60	20	—	—	—
коаппаратные, регулировочные сцены44. Артистическая, гримерная	На лице человека у зеркала	200	—	40	15	—	—	—
Детские дошкольные учреждения								
45. Приемные46. Раздевальные47.								
Групповые, игральные,	Г—0,8	200	—	25	15	—	0,8	1
столовые, комнаты для	Пол	200	—	60	15	—	0,8	1
музыкальных и гимнастических занятий48.	Г-0,5	200	—	25	15	—	1,2	1,5
Спальные, веранды49. Изоляторы, комнаты для заболевших детей	Г—0,5	75	—	25	15	—	1,2	1,5
Санатории, дома отдыха	Г—0,5	150	—	25	15	—	1,2	1,5
50. Палаты и спальные комнаты								
Предприятия общественного питания								
51. Обеденные залы, буфеты	Г—0,8	75***	—	25	15	—	0,4	0,5
	Г-0,8	200	75	60	15	2	0,4	0,5

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г—горизонтальная, В—вертикальная) нормирования освещенности и КЕО. высота плоскости над полом, м	Искусственное освещение				Естественное освещение		
						$КЕО_{е_н}^{III}$,%		
		Освещенность рабочих поверхностей, лк;	цилиндрическая освещенность, лк	показатель дискомфорта, не более	коэффициент пульсации освещенности, %, не более	при верхнем или верхнем и боковом освещении	при боковом освещении	
							в зоне с устойчивым снежным покровом	на остальной территории СССР
52. Раздаточные53. Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные и заготовочные цехи54. Моечные кухонной и столовой посуды, помещение для резки хлеба, помещение заведующего производством55. Кондитерские цехи и помещения для мучных изделий56. Моечные тары полуфабрикатов57. Помещение для персонала58. Загрузочные, кладовые тары59. Экспедиции	Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8	300 200 200 300 150 150	— — — — — —	40 60 60 40 60 60	15 15 20 15 20 20	3 3 2 3 — —	0,8 0,8 0,4 0,8 — 0,4	1 1 0,5 1 — 0,5
Магазины								
60. Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро- и радиотоваров, продовольственных без самообслуживания61. Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием62. Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых машин, игрушек и канцелярских товаров63. Примерочные кабины64. Залы демонстрации новых товаров65. Помещения отделов заказов, бюро обслуживания66. Помещения для подготовки товаров к продаже:а) разрубочные, расфасовочные, комплектовочные отдела заказов	Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8 Г—0,8 В—1,5 Г—0,8; В—1,5 Г—0,8 Г—0,8	75 100* 300 400 200 300 300 200* 200	— — 100 100 75 — 100 — —	— 60 40 40 60 — 60 60 60	— — 15 15 15 20 15 20 20	— — 2 2 2 — — — 2	— 0,8 0,4 0,4 0,4 — — 0,4 0,4	— 1 0,5 0,5 0,5 — — 0,5 0,5

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г-горизон-тальная. В-вертикаль-Ная) нормирования ос-Вещенности и КЕО,высота плоскости над полом, м	Искусственное освещение				Естественное освещение		
						$КЕОе_{н}^{III}$,%		
						при верхнем или верхнем и боковом освеще-нии	при боковом освещении	
		освещен-ность рабочих поверхнос-тей, лк	цилинд-рическая освещенность, лк	показатель дис комфор-та, не более	коэффициент пульса-ции освещенности. %,не более		в зоне с устойчивым снежным покровом	на осталь-ной тер-ритории СССР
	Г—0,8	300	—	40	15	3	0,8	1
б) помещения для на-резки тканей, гладильные мастерские,мастерские в магазинах радио- и электротоваров67. Помещения главныхкасс68. Мастерские подгонки готового платья69. Рекламно-декорацион-ные и ремонтные мастер-ские70. Комнаты матери и ребенка71. Помещения пожарно-сторожевой охраны72. Пункты приема посуды73. Камеры хранения74. Площадки у лифтов,приемочные75. Разгрузочные помещения76. Транспортные тоннели77. Помещения для хранения упаковочных материалов, инвентаря и обменногофонда контейнеров78. Кладовые продовольственных товаров79. Кладовые непродоволь-ственных товаров	Г-0,8	300	—	40	15	3	0,8	1
	Г-0,8	500	—	40	10	—	1,2	1,5
	Г-0,8	300*	—	40	15	—	1,2	1,5
	Г-0,8	150*	—	60	20	—	0,3	0,5
	Г—0,8	150*	—	60	20	—	—	—
	Г—0,8	75	—	—	—	—	—	—
	В-1	75	—	—	—	—	—	—
	Пол	150	—	—	20	—	—	—
	»	100	—	—	20	—	—	—
	»	50						
	Г—0,8	50	—	—	—	—	—	—
	Пол	50	—	—	—	—	—	—
	»	75	—	—	—	—	—	—
Предприятия бытового обслуживания населения								
80. Бани: а) ожидальные-осты- вочные б) раздевальные в) моечные, душевые г) бассейны д) парильные81. Парикмахерские82. Фотографии: а) салоны приема и вы- дачи заказов б) съемочный зал фо-тоателье в) фотолаборатории, помещения для приго-товления растворов и регенерации серебра	Г—0,8	150	—	90	—	—	—	—
	Г-0,8	75	—	—	—	—	0,2	0,3
	Пол	75	—	—	—	—	—	—
	»	100	—	—	—	—	—	—
	»	75**	—	—	—	—	—	
	Г—0,8	400*	—	40	10	—	0,8	1
	Г—0,8	200*	—	60	20	—	0,8	1
	Г—0,8	100*; ****	—	—	20	—	—	—
	Г—0,8	200*	—	60	20	—	—	—

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г—горизонтальная, В—вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м	Искусственное освещение				Естественное освещение		
						$КЕО_{е_м}^{III}$,%		
		освещенность рабочих поверхностей, лк	цилиндрическая освещенность, лк	показатель дискомфорта, не более	коэффициент пульса-ции освещенности, %, не более	при верхнем или верхнем и боковом освещении	при боковом освещении	
							в зоне с устойчивым снежным покровом	на остальной территории
г) помещения для ре-	Г—0,8	100	—	60	20	—	—	—
туши: общее освещение (в системе комбини рованного освещения) общее +	Г—0,8	1000**	—	—	10	—	—	—
местное ос- вещение рабочего ме- ста (ретушь фотогра- фии)83. Прачечные: а) отделения приема и выдачи белья: прием с меткой и учет,	Г—0,8	200	—	60	20	—	0,2	0,3
выдача хранение белья б) стиральные отделе- ния:	В—1	75	—	60	—	—	—	—
стирка механическая и приготовление рас- творов стирка	Пол	100	—	60	20	—	—	—
ручная хранение стиральных материалов в) сушильно- гладильные отделения:	»	150	—	60	20	—	0,2	0,3
	»	50	—	—	—	—	—	—
механические	Г—0,8	200	—	60	15	—	0,2	0,3
ручные г) отделения	Г—0,8	300	—	40	15	—	0,2	0,3
разборки, починки и упаковки белья84. Прачечные с	Г—0,8	200	—	60	20	—	0,2	0,3
самообслуживанием85. Ателье химической чистки одежды: а) салон приема и выдачи	Пол	200	—	60	20	—	0,2	0,3
одежды б) помещения химиче- ской	Г-0,8	200*	—	60	20	—	0,2	0,3
чистки в) отделения выведения пятен	Г—0,8	200	—	60	20	—	0,2	0,3
г) помещения для хра - нения химикатов	Г—0,8	500	—	40	10	—	0,2	0,3
	Г—0,8	75	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г—горизонтальная, В—вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота над полом, м	Искусственное освещение				Естественное освещение		
						$КЕО_{н}^{III}$,%		
						при верхнем или верхнем и боковом освещении	При боковом освещение	
		освещенность рабочих поверхностей, лк	цилиндрическая освещенность, лк	показатель дискомфорта, не более	коэффициент пульса-ции освещенности, %, не более		в зоне с устойчивым снежным покровом	на остальной территории СССР
86. Ателье изготовления иремонта одежды и трикотажних изделий: а) пошивочные цехи б) закройные отделения и отделения ремонта одежды в) отделения подготов- ки прикладных мате- риалов г) отделения ручной и машинной вязки д) утюжные, декатировочные87. Пункты проката: а) помещения для посетителей б) кладовые88. Ремонтные мастерские: а) изготовление и ре- монт головных уборов, скорняжные работы б) ремонт обуви и га- лантереи, металлоизде- лий, изделий из пласт- массы, бытовых элек- троприборов в) ремонт часов, юве- лирные и граверные ра - боты: общее освещение (в системе комбинированного) общее + местное г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры: общее освещение (в системе комбини - рованного) общее освещение + + местное89. Студии звукозаписи: а) помещения для за- писи, перезаписи и про - слушивания б) фонотеки	Г—0,8	750**	—	40	10	4	1,2	1,5
	Г—0,8	500а'*	—	40	10	—	1,2	1,5
	Г—0,8	300**	—	40	15	—	0,8	1
	Г—0,8	750**	—	40	10	—	1.2	1,5
	Г—0,8	300"*	—	40	15	—	0,8	1
	Г—0,8	200*	—	60	20	—	0,8	1
	Г—0,8	150	—	—	—	—	—	—
	Г—0,8	750**	—	40	10	—	1,2	1,5
	Г-0,8	300*; **	—	40	15	—	1,2	1,5
	Г—0,8	300**	—	40	20	—	1,2	1,5
	Г—0,8	3000**	—	—	10	—	—	—
	Г—0,8	300**	—	40	20	—	1,2	1,5
	Г—0,8	2000**	—	—	10	—	—	—
	Г—0,8	200	—	60	15	—	—	—
	В—1	100	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г—горизонтальная, В—вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м	Искусственное освещение				Естественное освещение		
						$КЕО_{в_н}^{III}$,%		
						при верхнем или верхнем и боковом освещении	при боковом освещении	
		освещенность рабочих поверхностей, лк	цилиндрическая освещенность. лк	показатель дискомфорта, не более	коэффициент пульса-ции осве-щенности, %, не более		в зоне с устойчивым снежным покровом	на остальной территории СССР
	Г—0,8	200*	—	60	15	—	0,3	0,5
	Г—0,8	150*	—	60	20	—	0,3	0,5
	Г—0,8	200	—	—	—	—	—	—
	Г—0,8	150	—	90	—	—	0,2	0,3
	Г—0,8	100*; ***	—	—	—	—	0,4	0,5
Гостиницы90. Бюро обслуживания 91. Помещения дежурногообслуживающего персонала92. Комнаты для чисткиодежды, обуви и глажения93. Гостиные94. Номера **Жилые здания**95. Жилые комнаты96. Кухни97. Коридоры, ванные,уборные	Г—0,8	100*; ***	—	—	—	—	0,4	0,5
	Г—0,8	100*	—	—	—	—	0,4	0,5
	Пол	50	—	—	—	—	—	—
Вспомогательные здания и помещения 98. Санитарно-бытовые помещения: а) умывальные, уборные, помещения для кормления грудных детей, курительные б) душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды и обуви, помещения для обогревания работающих99. Здравпункты: а) ожидальные б) регистратура, комнаты дежурного персонала, кабинет заведующего в) кабинеты врачей, перевязочные г) процедурные кабинеты д) автоклавные, кладовые лекарственных и перевязочных средств100. Ингалятории101. Фотарии102. Помещения для личнойгигиены женщин103. Красные уголки, кабинеты политического просвещения	»	75	—	—	—	—	0,2	0,3
	»	50	—	—	—	—	0,2	0,3
	Г—0,8	150	—	90	—	—	0,4	0,5
	Г—0,8	200*	—	60	15	—	0,4	0,5
	Г—0,8	300*	—	15	15	—	0,8	1
	Г—0,8	150*	—	25	15	—	0,4	0,5
	Г—0,8	150	—	—	—	—	—	—
	Г—0,8	150	—	25	15	—	0,4	0,5
	Пол	50	—	—	—	—	—	---
	»	75	—	—	—	—	0,2	0,3
	Г—0,8	300*	—	40	15	—	0,4	0,5

Продолжение табл. 2

Помещения	Плоскость (Г—горизонтальная, В—вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м	Искусственное освещение				
		освещенность рабочих поверхностей, лк	цилиндрическая освещенность, лк	показатель дискомфорта, не более	коэффициент пульсации освещенности, %, не более	г вер и вер бок осв н
Прочие помещенияпроизводственных,вспомогательныхи общественных зданий 104. Вестибюли и гардеробные уличной одежды: а) в вузах, школах, театрах, клубах, общежитиях, гостиницах и главных входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания б) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях105. Лестницы: а) главные лестничные клетки б) остальные лестничные клетки106. Лифтовые холлы107. Коридоры, проходы ипереходы: а) главные коридоры и проходы б) остальные коридоры и проходы108. Машинные отделениялифтов и помещения дляфреоновых установок109. Чердаки	Пол	150	—	—	—	
	»	75	—	—	—	
	Пол (площадки, ступени)	100	—	—	—	
	»	50	—	—	—	
	Пол	75	—	—	—	
	»	75	—	—	—	
	»	50	—	—	—	
	Г—0,8	30****	—	—	—	
	Пол	5****	—	—	—	

* Для местного освещения следует предусматривать штепсельные розетки.

** При использовании ламп накаливания норму освещенности следует понижать на одну ступень шкалы освещенности.

*** Нормируется средняя освещенность при совместном действии всех светильников (кроме настольных), установленных в помещении.

**** Норма дана для ламп накаливания.

П р и м е ч а н и я: 1. Допускается не предусматривать естественное освещение для помещений, перечисленных в поз. 15, 39, 80б, 83б, 83в, 98, 99а, 102, 107, а также для помещений, указанных в других нормативных документах, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

2. Для ламп накаливания норму освещенности следует понижать на две ступени шкалы освещенности, кроме норм, отмеченных в таблице сноской «**».

3. Для помещений, указанных в поз. 45, 47, 48, 49, 94, 95, 96, норма КЕО относится к уровню пола.

4. КЕО при совмещенном освещении следует принимать согласно п. 3.5 настоящих норм.

5. Для помещений I и II групп, не указанных в настоящей таблице, освещенность допускается принимать согласно табл. 1 настоящих норм.

6. Для помещений I и II групп следует предусматривать ограничение отраженной блескости рабочих поверхностей согласно прил. 7.

7. В ванных должно предусматриваться местное освещение, создающее освещенность в вертикальной плоскости над умывальником 100 лк.

Т а б л и ц а 3

Помещения и территории	Примеры помещений	Коэфициент запаса K_3				
		При естественном освещении и разположении светопропускающего материала			При искусствен-ном освещении	
		вертикально	Наклонно	Горизон-тально	Газорозрядные лампы	лампы накаливания
1	2	3	4	5	6	7
1. Производственные помещения своздушной средой, содержащей в рабочей зоне: а) св. 5 мг/м^3 пыли, дыма, копоти б) от 1 до 5 мг/м^3 пыли, дыма, копоти в) менее 1 мг/м^3 пыли, дыма, копоти г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а так же обладающих большой корро- зирующей способностью2. Производственные помещения сособым режимом по чистоте воздухапри обслуживании светильников: а) с технического этажа б) снизу из помещения3. Помещения общественных и жилых зданий 4. Территории: а) металлургических, химичес- ких, горнообрабатывающих пред- приятий, шахт, рудников, желез- нодорожных станций и прилегаю- щих к ним улиц и дорог; б) промышленных предприятий (кроме указанных в подпункте «а») и общественных зданий5. Улицы, площади, дороги, территории жилых районов и выставок, парки, бульвары	Агломерационные фабрики, цемент- ные заводы и обрубные отделения ли- тейных цехов	1,5	1,7	2	2	1,7
	Цехи кузнечные, литейные, мартенов- ские, сварочные, сборного железобе- тона	1,4	1,5	1,8	1,8	1,5
	Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, по- шивочные	1,3	1,4	1.5	1,5	1,3
	Цехи химических заводов по выра- ботке кислот, щелочей, едких химиче- ских реактивов, ядохимикатов, удоб- рений. Цехи гальванических покры- тий и гальванопластики различных отраслей промышленности с примене- нием электролиза	1,5	1,7	2	1,8	1,5
	—	—	—	—	1,3	1,15
	—	—	—	—	1,4	1,2
	—	1,2	1,4	1,5	1,5	1,3
	Кабинеты и рабочие помещения об- щественных зданий, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, чи- тальные залы, залы совещаний, тор- говые залы и т. д.	—	—	—	1,5	1,4
	—	—	—	—	1,5	1,3
	—	—	—	—	1,5	1,3
	—					
	—					

П р и м е ч а н и я: 1. Значения коэффициента запаса, указанные в графах 3, 4, 5, следует умножать на 1,1-при применении узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки и матированного стекла, а также при использовании световых проемов для

аэрации; на 0,9—-при применении органического стекла.

2. Значения коэффициентов запаса, указанные в графах 6, 7 по поз. 1а, б, г, могут быть снижены на 0,2, если предусматриваются светильники 5—7-й эксплуатационных групп (см. прил. 4).

3. Коэффициенты запаса установлены с учетом количества чисток заполнений световых проемов и светильников в год: по поз. Iа—4 и 18 соответственно; по поз. 16, 1г—3 и 6; по поз. 1в, 2а — 2 и 4; по поз. 26, 3—2 и 2; по поз. 4а-4; по поз. 4б, 5-2.

2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение.

Без естественного освещения допускается проектировать помещения, указанные в примечаниях к табл. 2, а также производственные помещения согласно Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

2.2. Запрещается для отапливаемых зданий предусматривать площадь световых проемов более чем требуется по настоящим нормам, за исключением площади витрин с экспозиционными площадками.

2.3. Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее, верхнее и боковое (комбинированное).

При одностороннем боковом естественном освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов, на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола).

При двустороннем боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке посередине помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола).

При верхнем или верхнем и боковом естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (или пола). Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от поверхности стен или перегородок.

Допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением; нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо.

2.4. Нормированные значения КЕО $e_н$ для зданий, располагаемых в I, II, IV и V поясах светового климата СССР (рис. 1), следует определять по формуле

$$e_н^{I,II,IV,V} = e_н^{III} mC, \qquad (1)$$

где $e_н^{III}$ — значение КЕО по табл. 1 и 2;

m — коэффициент светового климата по табл. 4;

С — коэффициент солнечности климата по табл. 5.

Полученные по формуле (1) значения следует округлять до десятых долей.

Таблица 4

Пояс светового климата	Коэффициент светового климата m
I	1,2
II	1,1
IV	0,9
V	0,8

Таблица 5

Пояс светового климата	Коэффициент солнечности климата C							
	При световых проемах, ориентированных по сторонам горизонта (азимут, грат)							при зенит-ных фонарях
	В наружных стенах зданий			В прямоугольных и трапециевидных фонарях			в фонарях типа «шед»	
	136—225	226-315;46—135	316—45	69—113; 249—293	24-68; 204-248; 114—158; 294—338	159-203; 339—23	316—45	
IIIIV а) севернее 50° с. ш. б) 50° с. ш. и южнее	0,9 0,85	0,95 0,9	1 1	1 0,95	1 1	1 1	1 1	1 1
V а) севернее 40° с. ш. б) 40° с. ш. и южнее	0,75 0,7	0,8 0,75	1 0,95	0,85 0,8	0,9 0,85	0,95 0,9	1 0,95	0,9 0,85
	0,65 0,6	0,7 0,65	0,9 0,85	0,75 0,7	0,8 0,75	0,85 0,8	0,9 0,85	0,75 0,65

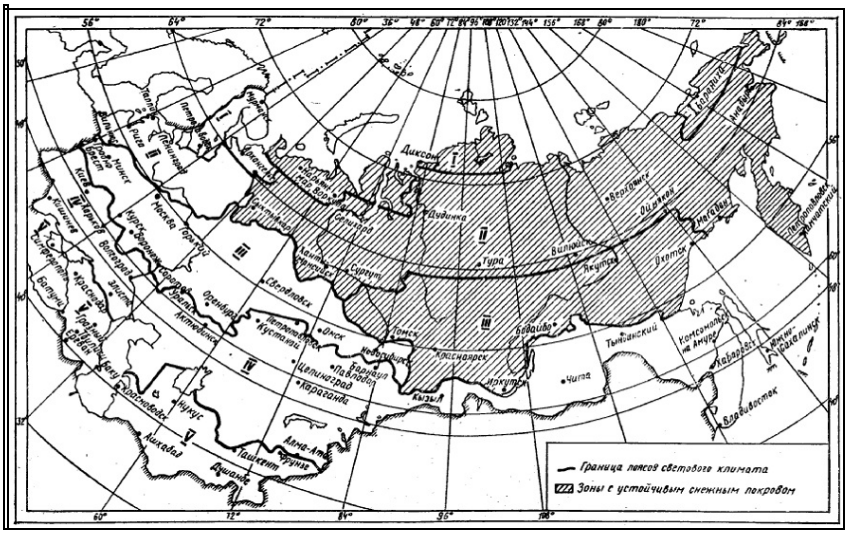

Рис. 1. Карта светового климата СССР

2.5. Расчет естественного освещения помещений следует выполнять в соответствии с прил. 5. Установленные расчетом размеры световых проемов допускается изменять на +5, -10%.

2.6. Неравномерность естественного освещения помещений производственных и общественных зданий с верхним или с верхним и боковым естественным освещением и основных помещений для детей и подростков при боковом освещении не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО e_p при верхнем или при верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО при боковом освещении для работ соответствующих разрядов.

Неравномерность естественного освещения не нормируется для помещений с боковым освещением; производственных помещений, в которых выполняются работы VII и VIII разрядов при верхнем или при верхнем и боковом освещении; вспомогательных помещений и помещений общественных зданий III и IV групп (п. 1.2 настоящих норм).

2.7. Солнцезащитные устройства следует предусматривать для производственных помещений с постоянным пребыванием работающих, где выполняются работы I—IV разрядов, на промышленных предприятиях, проектируемых для строительства в III и IV климатических районах.

Допускается при технико-экономическом обосновании предусматривать солнцезащитные устройства для производственных зданий, проектируемых для других климатических районов.

Солнцезащитные устройства в общественных и жилых зданиях следует предусматривать в соответствии с главами СНиП по проектированию этих зданий.

Солнцезащитные устройства должны предусматриваться также в соответствии с требованиями главы СНиП по строительной теплотехнике.

3. СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3.1. Совмещенное освещение помещений, производственных зданий допускается предусматривать:

а) для производственных помещений, в которых выполняются работы I и II разрядов;

б) для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормированные значения КЕО (многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами большой ширины и т. п.);

в) в соответствии с нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденных в установленном порядке.

Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и вспомогательных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений, за исключением жилых комнат и кухонь жилых домов, помещений для пребывания детей, учебных и учебно-производственных помещений школ и учебных заведений, кабинетов врачей и палат лечебно-профилактических учреждений, спальных помещений санаториев и домов отдыха.

3.2. Общее (независимо от принятой системы освещения) искусственное освещение помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, должно обеспечиваться газоразрядными источниками света. Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих норм.

Применение ламп накаливания допускается в отдельных случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование газоразрядных источников света невозможно или нецелесообразно.

3.3. Нормированные значения КЕО для производственных помещений должны приниматься, как правило, по табл. 1 для совмещенного освещения.

Для производственных помещений, в которых выполняются работы I—VII разрядов, допускается снижать нормированные значения КЕО, но принимать не менее указанных в табл.6:

а) при расположении производственных зданий в Северной строительно-климатической зоне;

б) в помещениях с боковым освещением, глубина которых по условиям технологии или выбора рациональных объемно-планировочных

решений не позволяют обеспечить нормированные значения КЕО, указанные в табл. 1 для совмещенного освещения;

в) в помещениях, в которых выполняются работы I и II разрядов.

Таблица 6

Разряд зрительной работы	Наименьшее нормированное значение $КЕО_н^{III}$,% , при совмещенном освещении		
	при верхнем или верхнем и боковом освещении	при боковом освещении	
		в зоне с устойчивым снежным покровом	на остальной территории СССР
I	3	1	1,2
II	2,5	0,8	1
III	2	0,6	0,7
IV	1,5	0,4	0,5
V и VII	1	0,2	0,3
VI	0,7	0,2	0,2

3.4. Для производственных помещений при снижении нормированных значений КЕО (согласно п. 3.3 настоящих норм) следует:

а) освещенность от системы общего искусственного освещения повышать на одну ступень по шкале освещенности (кроме разрядов 1а, 1б, 1в, IIа, IIб), если повышение освещенности не предусматривается в соответствии с п. 4.5 настоящих норм, и принимать в пределах, указанных в табл. 7.

Таблица 7

Лампы	Освещенность, лк, от системы общего искусственного освещения при совмещенном освещении	
	наименьшая	наибольшая
Газоразрядные Накаливания	200 100	750 300

б) освещенность от светильников общего освещения в системе комбинированного принимать согласно табл. 8.

Таблица 8

Разряд зрительной работы	Освещенность, лк, от светильников общего искусственного освещения в системе комбинированного при совмещенном освещении	
	при газоразрядных лампах	при лампах накаливания
1а	600	300
Iб, IIа	500	300
Iв, IIб	400	300
Iг	200	150
IIв, IIIа	300	200
IIг, IIIб, IIIв. IIIг, IV, Va, V6	200	100

Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать также в соответствии с разделом 4 настоящих норм.

3.5. Расчетные значения КЕО при совмещенном освещении общественных зданий должны составлять, как правило, 60% значений, указанных в табл. 2.

Допускается принимать расчетные значения КЕО в пределах от 60 до 30% значений, указанных в табл. 2 для торговых залов магазинов и залов, буфетов, раздаточных предприятий общественного питания.

4. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное (аварийное освещение для эвакуации), охранное. При необходимости часть светильников того или иного вида освещения может использоваться для дежурного освещения.

4.2. Искусственное освещение проектируется двух систем: общее (равномерное или локализованное) и комбинированное (к общему освещению добавляется местное).

4.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

Освещение помещений производственных и складских зданий

4.4. Для освещения помещений, как правило, следует предусматривать газоразрядные лампы низкого и высокого давления (люминесцентные, ДРЛ, металлогалогенные, натриевые, ксеноновые). В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных источников света допускается использование ламп накаливания.

Выбор источников света следует производить с учетом рекомендаций, приведенных в прил.6.

Применение ксеноновых ламп внутри помещений допускается (в виде исключения) только по согласованию с Минздравом СССР.

4.5. Нормы освещенности, приведенные в табл. 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих

случаях:

а) при работах I—IV разрядов, если напряженная зрительная работа выполняется в течение всего рабочего дня (например, визуальный контроль изделий, проборка нитей в текстильном производстве и т.п.);

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (например, работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т. п.);

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (например, на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения составляет 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения составляет 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения составляет 1000 лк и менее.

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.

4.6. В помещениях, где выполняются работы V и VI разрядов, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.

4.7. При выполнении в помещениях работ I—IV разрядов следует применять, как правило, систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения.

4.8. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять 10% нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения, при этом наибольшее и наименьшее значения освещенности должны приниматься согласно табл.9.

Таблица 9

Лампы	Освещенность, лк, от светильников общего освещения в системе комбинированного	
	наибольшая	наименьшая
Газоразрядные Накаливания	500 100	150 50

В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системекомбинированного, должна приниматься согласно табл.10.

Таблица 10

Разряд зрительной работы	Освещенность, лк, от светильников общего освещения в системе комбинированного	
	при газоразрядных лампах	при лампах накаливания
Iа Iб, IIа Iв, IIб Iг IIв, IIIа IIг, IIIб, IIIв, IIIг IV, Vа, Vб	750 600 500 300 400 200	300 300 300 200 300 150

Для общего освещения в системе комбинированного следует предусматривать, как правило, газоразрядные лампы независимо от типа источника света местного освещения.

4.9. При проектировании общего освещения (независимо от системы освещения) на основании технико-экономических расчетов, с учетом экономии электроэнергии, следует принимать минимальную неравномерность освещенности в зоне размещения рабочих мест, при этом отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I—III разрядов при, люминесцентных лампах 1,5, при других источниках света—2;

для работ IV—VII разрядов — соответственно 1,8 и 3.

4.10. При выполнении в помещениях работ I—V разрядов освещенность проходов и участков, где работы не производятся, должна составлять не менее 25% освещенности, создаваемой светильниками общего освещения на рабочих местах, но не менее 75 лк при газоразрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

4.11. В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой в соответствии с табл. 1 освещенности при ремонтно-наладочных работах.

4.12. Показатель ослепленностп для светильников общего освещения в помещениях (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, указанных в табл. 11.

Таблица 11

Разряд зрительной работы	Показатель ослепленности	
	при постоянном пребывании людей в помещении	при периодическом пребывании люден и помещении
I, II III, IV, V, VII VI, VIIIa	20 40 60	— 60 80

Показатель ослепленности не ограничивается:

а) для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом;

б) для помещений высотой не более 2,5 м при выполнении работ VI и VIIIa разрядов (при временном пребывании людей независимо от разрядов работ), а также для площадок, предназначенных для прохода людей или обслуживания оборудования при использовании:

светильников с лампами накаливания мощностью не более 150 Вт, лампами ДРЛ мощностью не более 250 Вт и люминесцентными лампами суммарной мощностью не более 80 Вт, если защитный угол этих светильников не менее 15°;

светильников с рассеивателями из молочного стекла без отражателей и лампами накаливания мощностью не более 100 Вт;

открытых ламп накаливания мощностью не более 60 Вт в колбе из молочного стекла и люминесцентных ламп мощностью не более 40 Вт.

П р и м е ч а н и е. Определение показателя ослепленности светильников рекомендуется производить по инженерному методу, разработанному ВНИСИ.

4.13. Для местного освещения должны предусматриваться светильники с непросвечивающими отражателями, имеющими защитный угол не менее 30°.

Допускается предусматривать светильники местного освещения с отражателями, имеющими защитный угол от 10 до 30°, при расположении их ниже уровня глаз работающего.

4.14. Для помещений, в которых выполняются работы I—IV разрядов, следует предусматривать ограничение отраженной блескости рабочих поверхностей согласно прил. 7.

4.15. Коэффициент пульсации освещенности при освещении помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током частотой 50 Гц, не должен превышать значений, приведенных в табл.12.

Допускается повышение значений коэффициента пульсации освещенности до 30% в помещениях, где выполняются работы VI и VIIIa разрядов, при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.

В механизированных складах и других помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, коэффициент пульсации не должен превышать 20%.

При питании газоразрядных ламп переменным током с частотой 400 Гц и выше выполнение требований табл. 12 не обязательно.

Т а б л и ц а 12

Система освещения	Коэффициент пульсации освещенности, %, при разрядах зрительной работы		
	I, II	III	IV-VIIIa
Общее освещение	10	15	20
Комбинированное освещение:а) общееб) местное	20 10	20 15	20 20

Освещение помещений жилых, общественных и вспомогательных зданий

4.16. Для освещения помещений следует предусматривать, как правило, люминесцентные лампы. В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения люминесцентных ламп, а также для обеспечения архитектурно-художественных требований допускается предусматривать лампы накаливания (с учетом примеч.2 к табл.2). Выбор источников света следует производить с учетом прил.6.

4.17. Показатель дискомфорта при общем освещении следует принимать но табл. 2, а для помещений, не указанных в табл. 2, — по табл.13.

Т а б л и ц а 13

Условия зрительной работы	Показатель дискомфорта при освещенности на рабочей поверхности	
	200 лк и менее	300 ли и более
Направление линии зрения преимущественно вверх под углом 45° и более к горизонту (помещения изоляторов, приема детей, спальные комнаты в детских садах и яслях, палаты больниц, санаториев, кабинеты врачей, перевязочные)	25	15

Таблица 15

Условия зрительной работы	Показатель дискомфорта при освещенности на рабочей поверхности	
	200 лк и менее	300 лк и более
Направление линии зрения преимущественно горизонтально и ниже горизонта (все помещения I и II групп)Общий обзор окружающего пространства (помещения III группы)	60 90	40 60

Показатель дискомфорта определяется у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,5 м от пола.

Показатель дискомфорта не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

4.18. Для помещений II и III групп общественных зданий, не указанных в табл. 2, цилиндрическую освещенность следует принимать по табл.14.

Цилиндрическая освещенность определяется на расстоянии 1 м от торцевой стены на центральной продольной оси помещения на высоте 1,5 м от пола.

Коэффициент отражения материала объекта	Средняя освещенность объектов, лк, при цилиндрической освещенности, лк	
	от 75 до 100	св. 100 до 150
Менее 0,5От 0,5 до 0,8 Св. 0,8	1250 750 400	1500 1250 750

4.20. Коэффициент пульсации освещенности следует принимать по табл. 2. Коэффициент пульсации освещенности в помещениях I и II групп (если освещенность в этих помещениях принимается согласно примеч. 5 к табл. 2 настоящих норм) не должен превышать значений, приведенных в табл.12.

В помещениях III и IV групп коэффициент пульсации не регламентируется.

Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне зданий

4.21. Освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных вне зданий, должна приниматься по табл. 16.

Таблица 14

Насыщенность помещений светом	Цилиндрическая освещенность, лк
Очень высокая (например, залы заседаний для мероприятий союзного и республиканского значения, универсамы, универсальные и банкетные залы и т. п.)	150
Высокая (например, зрительные залы театров, Дворцов культуры, концертные, танцевальные залы и т. п.)	100
Нормальная (например, зрительные залы клубов, конференц-залы, выставочные залы, картинные галереи, торговые залы крытых рынков, фойе цирков и т. п.)	75

При использовании ламп накаливания нормируемые уровни цилиндрической освещенности следует снижать на две ступени шкалы освещенности.

4.19. Дополнительное освещение объектов архитектурно-художественного оформления в помещениях общественных зданий (декоративных скульптур, панно, барельефов и т.п.) при необходимости следует предусматривать согласно табл. 15.

Таблица 16

Разряд зритель-ной работы	Характеристика работы	Освещен-ность, лк
IX		50
X		30
XI	Точные работы при отношениинаименьшего размера объектаразличения к расстоянию до глаз менее 0,005Работы средней точности при отношении наименьшего размера объекта различения к расстоянию до глаз от 0,005 до 0,02Работы малой точности при отношении наименьшего размера объекта различения к расстоянию до глаз от 0,02 до 0,05, а также работы, требующие только общего наблюдения за ходом производственного процессаГрубые работы, требующие различения объектов при отношении наименьшего их размера к расстоянию до глаз 0,05 и болееРаботы, требующие различения крупных предметов, находящих-ся в непосредственной близости от рабочего	10
XII		5
XIII		2

П р и м е ч а н и е. При опасности травматизма для па-бот XI—XIII разрядов освещенность следует принимать как для работ на один разряд выше.

4.22. Освещенность площадок предприятий на уровне земли или дорожных покрытий следует принимать по табл. 17.

Т а б л и ц а 17

Освещаемые объекты	Освещен-ность, лк
1. Проезды с интенсивностью движения автомобилей в обоих направлениях (в сутки):а) св. 1000 до 3000б) от 200 до 1000в) менее 2002. Пожарные проезды, дороги для хозяйственных нужд, подъезды к зданиям3. Пешеходные и велосипедные дорожки с движением:а) интенсивнымб) обычнымв) незначительным4. Лестницы и мостики для переходов (на площадках и ступенях)5. Пешеходные дорожки на площадках для отдыха и в скверах6. Предзаводские участки (площадки, проезды, проходы, стоянки автотранспорта), не относящиеся к территории города7. Железнодорожные пути:а) стрелочные горловиныб) отдельные стрелочные переводыв) железнодорожные пути, переезды	3210,5 210,53 0,5 2 210,5

П р и м е ч а н и е. Для автомобильных дорог, являющихся продолжением городских улиц и имеющих аналогичные покрытия проезжей части и интенсивность движения транспорта, необходимо соблюдать нормы средней яркости покрытий проезжей части, приведенные в табл. 20.

4.23. Отношение наибольшей освещенности проезжей части дорог, проездов, предзаводских площадок и железнодорожных путей к наименьшей их освещенности не должно превышать 15:1, а для пешеходных дорожек— 25:1.

4.24. Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением внутри зданий.

4.25. Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки светильников над уровнем земли должна быть:

а) для светильников с защитным углом менее 15°-не менее указанной в табл. 18;

б) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м при любых источниках света.

Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и бо-
лее (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.

Венчающие светильники рассеянного света должны устанавливаться на высоте не менее 3 м над уровнем земли при световом потоке источника света до 6000 лм и на высоте не менее 4 м при световом потоке источника света свыше 6000 лм.

Т а б л и ц а 18

Светораспре-деление светильников	Наибольший световой поток ламп в светильниках, установленных на одной опоре, лм	Наименьшая высота установки и светильников, м	
		при лампах накали-вания	при газо-разряд-ных лампах
Полуширокое	Менее 5 000 От 5 000 до 10 000 Св. 10 000 до20 000 Св. 20 000 до30 000 Св. 30 000 до40 000 Св. 40 000	6,5 7 7,5 — — —	7 7,5 8 9 10 11,5
Широкое	Менее 5 000 От 5 000 до 10 000 Св. 10 000 до20 000 Св. 20 000 до30 000 Св. 30 000 до40 000 Св. 40 000	7 8 9 — — —	7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 13

4.26. Отношение осевой силы света $I_{макс}$, кд, одного прибора (прожектора или наклонно расположенного осветительного прибора прожекторного типа) к квадрату высоты установки этих приборов *H,* м, в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать значений, указанных в табл.19.

Таблица 19

Нормируемая освещенность, лк	0,5	1	2	3	5	10	30	50
$I_{макс}/H^2$	100	150	250	300	400	700	2100	3500

Примечание. При совпадении направлений осевых сил света нескольких световых приборов допустимые значения $I_{макс}/H^2$, приведенные в таблице, следует разделить на число этих световых приборов.

Аварийное, эвакуационное и охранное освещение

4.27. Аварийное освещение (в помещениях и на местах производства наружных работ) следует предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

взрыв, пожар, отравление людей;

длительное нарушение технологического процесса;

нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радиопередачи и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т. п.;

нарушение обслуживания больных в операционных блоках, кабинетах неотложной помощи, реанимационных, в приемных пунктах лечебных учреждений, родильных отделениях больниц;

нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей производственных помещений и территорий предприятий, требующих обслуживания при аварийном режиме, должна составлять 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территории предприятий.

При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при газоразрядных лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.

4.28. Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:

в местах, опасных для прохода людей;

в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел;

по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел;

в лестничных клетках жилых домов высотой 6 этажей и более;

в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;

в помещениях общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещении могут одновременно находиться более 100 чел.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на

ступенях лестниц:

в помещениях ..... —0,5 лк;

на открытых территориях ..... —0,2 лк.

Светильники аварийного освещения в помещениях могут быть использованы для эвакуационного освещения.

4.29. Для аварийного и эвакуационного освещения следует применять:

а) лампы накаливания;

б) люминесцентные лампы — в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее +5°С и при условии питания ламп во всех режимах переменным током напряжением не ниже 90% номинального.

Ксеноновые лампы, лампы ДРЛ, металлогалогенные, натриевые лампы высокого давления для аварийного и эвакуационного освещения применять не допускается.

4.30. В общественных и вспомогательных зданиях выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел., или имеющих площадь более 150 м^2, должны быть отмечены световыми указателями, присоединенными к сети аварийного освещения.

4.31. Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.

При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.

5. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

5.1. Освещение улиц, дорог и площадей в городах и поселках следует проектировать исходя из нормы средней яркости усовершенствованных покрытий согласно табл. 20.

Освещение улиц, дорог и площадей населенных пунктов, расположенных в Северной строительно-климатической зоне азиатской части СССР и севернее 66° северной широты в европейской части СССР, следует проектировать исходя из средней горизонтальной освещенности покрытий проезжей части согласно табл. 20.

Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей с переходными и низшими типами покрытий в городах и поселках регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности, которая для улиц, дорог и площадей категории Б должна быть 6 лк, для улиц и дорог категории В при переходном типе покрытий — 4 лк и при покрытии низшего типа — 2 лк.

5.2. Отношение максимальной яркости покрытия проезжей части улиц, дорог и площадей к минимальной не должно превышать 3 : 1 при норме средней яркости более 0,6 кд/м^2 и 5:1 — при норме средней яркости 0,6 кд/м^2 и менее.

5.3. Средняя яркость покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, дорог и площадей, должна быть не менее половины средней яркости покрытия проезжей части этих улиц, дорог и площадей, приведенной в табл. 20.

Таблица 20

Категория объекта по освещению	Улицы, дороги и площади	Наибольшая интенсивность движения транс порта в обоихнаправлениях, единиц в 1 ч	Средняя яркость открытия, кд/м^2	Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк
А	Скоростные дороги *, магистральные улицы общегородского значения; площади **: главные, вокзальные, транспортные, предмостные и многофункциональных транспортных узлов	Св. 3000 Св. 1000 до 3000 От 500 до 1000 Менее 500	1,6 1,2 0,8 0,6	20 20 15 15

Продолжение табл. 20

Категория объекта по освещению	Улицы, дороги и площади	Наибольшая интенсивность движения транспорта в обоих направ-лениях, единиц в 1 ч	Средняя яркость открытия, кд/м^2	Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк
Б	Магистральные улицы районного значения, дороги грузового движения (общегородского значения), площади перед крупными общественными зданиями и сооружениями (стадионами, театрами, выставками, торговыми центрами, колхозными рынками и другими местами массового посещения)	Св. 2000 Св. 1000 до 2000 От 500 до 1000 Менее 500	1 0,8 0,6 0,4	15 15 10 10
В	Улицы и дороги местного значения: жилые улицы, дороги промышленных и коммуналь-но-складских районов, поселковые улицы и дороги Поселковые улицы, площади перед общественными зданиями и сооружениями поселкового значения	500 и более Менее 500	0,4 0,2 —	6 4 4

* Средняя яркость покрытия скоростных дорог принимается 1,6 кд/м^2 независимо от интенсивности движения транспорта.

** Норму средней яркости или средней освещенности покрытия проезжей части в границах транспортного пересечения в двух и более уровнях следует принимать как для освещения основной магистрали, на которой оно расположено.

П р и м е ч а н и е. Интенсивность движения транспорта должна приниматься с учетом перспективы развития на ближайшие 10 лет.

5.4. Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия непроезжих частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов в городах и поселках следует принимать согласно табл.21.

Т а б л и ц а 21

Освещаемые объекты	Средняя горизонтальная освещенность, лк
1. Непроезжие части площадей категории Л и Б и предзаводские площади	10
2. Тротуары, отделенные от проезжей части, на улицах категорий: А Б и В	4 2*
3. Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категории	10
4. Пешеходные мостики	10
5. Автостоянки на улицах всех категорий	4
6. Лестницы пешеходных тоннелей: днем	100
вечером и ночью	40
7. Лестницы пешеходных тоннелей вечером и ночью	20
8. Пешеходные улицы	4
9. Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий: А Б В	6 4 2
10. Территории микрорайонов	4 2
11. Пешеходные аллеи и дороги	2
12. Внутренние, служебно-хозяйствен-ные и пожарные проезды, тротуары-подъезды	1
13. Автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках	1
14. Прогулочные дорожки	1

* Норма распространяется также на освещенность тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц категорий Б и В с переходными и низшими типами покрытий.

5.5. Среднюю горизонтальную освещенность территорий общественных зданий следует принимать по табл. 22.

Т а б л и ц а 22

Освещаемые объекты	Средняя горизонтальная освещенность, лк
Детские ясли-сады, общеобразовательные школы и школы-интернаты, учебные заведения	
1. Групповые и физкультурные площадки	10
2. Площадки для подвижных игр зоны отдыха*	10

Продолжение табл. 22

Освещаемые объекты	Средняя горизонтальная освещенность,лк
3. Проезды и проходы к корпусам и площадкам	4
Больницы	
4. Въезд на территорию, зона приемного отделения	6
5. Проезды и проходы к лечебным корпусам	4
6. Прогулочные дорожки и площадки	4
7. Площадки зоны отдыха	6
Санатории, дома отдыха	
8. Въезд на территорию	6
9. Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и тому подобным зданиям	4
10. Центральные аллеи парковой зоны	4
11. Боковые аллеи парковой зоны	2
12. Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания (площадки массового отдыха, площадки перед открытыми эстрадами и т. п.)	10
13. Площадки для настольных игр, открытые читальни *	10

* Освещенность столов для чтения и настольных игр принимается по нормам освещенности помещений.

5.6. Среднюю горизонтальную освещенность территорий парков, стадионов, садов и выставок следует принимать по табл. 23.

Таблица 23

Освещаемые объекты	Средняя горизонтальная освещенность, лк			
	Общегородские парки	Районные сады	Стадионы	Выставки
1. Главные входы	6	4	10	10
2. Вспомогательные входы	2	1	6	6
3. Центральные аллеи	4	2	6	10
4. Боковые аллеи	2	1	4	6
5. Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр*	10	10	—	20
6. Зоны отдыха на территориях выставок	—	—	—	10

* Освещенность столов для чтения и настольных игр принимается по нормам освещенности помещений.

5.7. Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия улиц, дорог и площадей сельских населенных пунктов следует принимать по табл. 24.

Таблица 24

Освещаемые объекты	Средняя горизонтальная освещенность, лк
1. Площади общественных и торговых центров 2. Поселковые улицы: с усовершенствованными и пере - ходными типами покрытий с низшими типами покрытий 3. Поселковые дороги 4. Пешеходные улицы	4 4 2 2 1

5.8. Освещенность участков автомобильных дорог общей сети в пределах поселков и сельских населенных пунктов следует принимать как для улиц категории Б в зависимости от типа дорожного покрытия по табл. 20 или в соответствии с п. 5.1 настоящих норм.

5.9. В проектах наружного освещения необходимо предусматривать освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они расположены на неосвещенных частях улиц или проездов. Средняя горизонтальная освещенность этих подъездов должна быть:

в городах и поселках..... 2 лк;

в сельских населенных пунктах.... 1 лк.

В проектах наружного освещения улиц и дорог категорий А и Б следует предусматривать освещение участков примыкающих улиц и дорог (по нормам освещения этих улиц и дорог) длиной 100 м.

5.10. Средняя горизонтальная освещенность обособленного трамвайного пути должна быть 4 лк. Норма освещения трамвайных путей, расположенных на проезжей части улицы, должна соответствовать норме освещения улицы.

5.11. Среднюю горизонтальную освещенность дорожного покрытия проезжей части городских транспортных тоннелей следует принимать по табл. 25.

5.12. Средняя горизонтальная освещенность проездов под путепроводами и мостами в темное время суток должна быть не менее 30 лк при длине проезда до 40 м, а при большей длине принимается по нормам освещения тоннелей согласно табл. 25.

Таблица 25

Режим освещения	Средняя горизонтальная освещенность, лк, на расстоянии от начала въездного портала, м					
	5	25	50	75	100	125 и более
Дневной для тоннелей длиной, м: до 100* более 100 Вечерний и ночной	1000 1000 60	750 750 60	500 500 60	200 300 60	60 150 60	— 60 60

* Для тоннелей длиной до 60 м с прямолинейной трассой искусственное освещение следует проектировать по нормам для вечернего и ночного режима освещения.

5.13. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть:

при норме средней освещенности св. 6 лк .....не более 3:1;

» » » » от 4 до 6 лк не более 5:1;

» » » » менее 4 лк не более 10:1.

5.14. Нормы освещенности разрешается увеличивать в столицах союзных республик, городах-героях, курортных и портовых городах союзного и республиканского значения:

а) на 0,2—0,4 кд/м^2 - для осветительных установок улиц, дорог и площадей категорий А и Б с усовершенствованными типами покрытий;

б) до 20 лк — для осветительных установок непроезжих частей площадей категорий А и Б и предзаводских площадей, а также для главных входов стадионов и выставок;

в) до 10 лк—для осветительных установок улиц и дорог категории Б с переходными типами покрытий и главных входов общегородских парков.

5.15. В ночное время следует предусматривать снижение уровня наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней яркости 0,4 кд/м^2 и более или средней освещенности 4 лк и более путем выключения не более половины светильников. При этом не допускается отключение двух подряд расположенных светильников.

На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,2 кд/м^2 или средней освещенности 2 лк и менее, на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских населенных пунктов частичное и полное отключение освещения в ночное время не допускается.

5.16. На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей категорий А и Б показатель ослепленности для осветительных установок не должен превышать 150.

Для осветительных установок улиц и дорог категории В, а также осветительных установок, уровень освещения которых регламентируется нормами средней освещенности, наименьшая высота расположения светильников по условиям ограничения ослепленности должна приниматься по табл. 18.

Светильники наружного освещения, установленные на стенах зданий, не должны засвечивать окна жилых зданий.

5.17. В установках наружного освещения при средней яркости дорожного покрытия 0,4 кд/м^2 и более и средней освещенности 4 лк и более следует применять преимущественно светильники с газоразрядными источниками света.

5.18. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м.

Высота подвеса светильников при их расположении над контактной сетью трамвая должна быть не менее 8 м от уровня головок рельсов, при расположении над контактной сетью троллейбуса — не менее 9 м от уровня проезжей части.

5.19. Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путепроводов не ограничивается при условии обеспечения защитного угла не менее 10° и исключения возможности доступа к лампам без применения специального инструмента.

5.20. В транспортных тоннелях должны применяться светильники с защитным углом не менее 10°. Высота их расположения должна быть не менее 4 м.

5.21. В пешеходных тоннелях должны использоваться светильники:

а) с защитным углом не менее 15°—для люминесцентных ламп суммарной мощностью не более 80 Вт и ламп ДРЛ мощностью не более 125 Вт;

б) с матированными и молочными рассеи-вателями без отражателей — для ламп ДРЛ мощностью не более 125 Вт.

5.22. При необходимости освещения архитектурных объектов следует руководствоваться прил.8.

Проекты освещения архитектурных объектов следует разрабатывать только на основании решений исполкомов городских (районных) Советов народных депутатов.

Приложение 1 ТЕРМИНЫ

Общие термины

1. Рабочая поверхность—поверхность, на которой производится работа и на которой нормируется или измеряется освещенность.

2. Условная рабочая поверхность — условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

3. Коэффициент запаса $K_{.3}$ — расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.

4. Характерный разрез помещения — поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

5. Объект различения — рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы.

6. Фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается.

Фон считается:

светлым — при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;

средним — при коэффициенте отражения поверхности от 0,2 до 0,4;

темным — при коэффициенте отражения поверхности менее 0,2.

7. Контраст объекта различения с фоном *К.* определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона. Контраст объекта различения с фоном считается:

большим — при значении *К* более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

средним — при значениях *К* от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);

малым — при значениях *К* менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

Термины естественного и совмещенного освещения

8. Световой климат — совокупность условий естественного освещения в той или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертн-кальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности;

за период более десяти лет.

9. Коэффициент светового климата τ**—**коэффициент, учитывающий особенности светового климата.

10. **Коэффициент солнечности климата** С—коэффициент, учитывающий дополнительный световой поток, проникающий через световые проемы в помещение за счет прямого и отраженного от подстилающей поверхности солнечного света в течение года.

11. **Облачное небо МКО** (по определению Международной комиссии по освещению — МКО) — небо, полностью закрытое облаками и удовлетворяющее условию, при котором отношение его яркости на высоте 0 ° над горизонтом к яркости в зените равно (l+2 sin θ)/3.

12. **Естественное освещение**—освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

13. **Совмещенное освещение—**освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

14. **Боковое естественное освещение**—естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.

15. **Верхнее естественное освещение**—естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в покрытии, а также через проемы в стенах в местах перепада высот здания.

16. **Комбинированное естественное освещение** — сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

17. **Коэффициент естественной освещенности (КЕО)** — отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

18. **Геометрический коэффициент естественной освещенности** ε — отношение естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той и другой освещенности исключается; выражается в процентах.

19. **Расчетное значение КЕО** $e_р$ — значение, полу- ченное расчетным путем при проектировании естественного или совмещенного освещения помещений, выражается в процентах.

20. **Площадь фонарей** $S_ф$—суммарная площадь световых проемов (в свету) всех фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом, м^2.

21. **Площадь окон** S_0—суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, м^2.

22. **Относительная площадь световых проемов**

$\left(\frac{S_ф}{S_п};\frac{S_о}{S_п}\right)$ —отношение площади фонарей или окон к освещаемой площади пола помещения, выраженное в процентах.

23. **Неравномерность естественного освещения —** отношение среднего значения к наименьшему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения.

Термины искусственного освещения

24. **Аварийное освещение**—освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

25. **Эвакуационное освещение** (аварийное освещение для эвакуации) — освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.

26. **Дежурное освещение**—освещение в нерабочее время.

27. **Общее освещение** — освещение, при котором .светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

28. **Местное освещение** — освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

29. **Комбинированное освещение** — освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

30. **Отраженная блескость**—характеристика отражения светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном.

31. **Средняя яркость дорожной поверхности**—средневзвешенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта.

32. **Средняя освещенность** улиц, дорог и площадей — освещенность, средневзвешенная по площади.

33. **Цилиндрическая освещенность** $E_ц$ — характеристика насыщенности помещения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет цилиндрической освещенности производится инженерным методом.

34. **Показатель дискомфорта** M — критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей ь поле зрения, выражающийся формулой

$$M = \frac{L_c \omega^{0,5}}{\varphi_{(\theta)} L_{ad}^{0,5}} \qquad (2)$$

где L_c — яркость блеского источника, кд/м^2;

ω—угловой размер блеского источника, стер;

□□ — индекс позиции блеского источника относи-тельно линии зрения;

$L_{ад}$ — яркость адаптации, кд/м^2.

(При проектировании показатель дискомфорта рассчитывается инженерным методом).

35. **Стробоскопический эффект**—явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током.

36. **Коэффициент пульсации освещенности** *$K_п$, %*—критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой

$$K_п = \frac{E_{макс} - E_{мин}}{2E_{ср}} 100, \qquad (3)$$

Где $E_{макс}$ и $E_{мин}$ — соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк;

$E_{ср}$ — среднее значение освещенности за этот же период, лк.

37. **Цветопередача —** влияние спектрального состава излучения искусственного источника света на воспринимаемый цвет освещаемых объектов по сравнению с цветом этих объектов при освещении их стандартным источником света.

38. **Показатель ослепленности** *P* — критерий оценки слепящего действия осветительной установки, выражающийся формулой

P= (S—1) 1000, (4)

где S коэффициент ослепленности, равный $\frac{v_1}{v_2}$ (здесь v_1 — видимость объекта наблюдения при экранировании блескпх источников света; v_2 - видимость объекта наблюдения при наличии блеских источников света в поле зрения).

Приложение 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРЯДА РАБОТ ПРИ РАССТОЯНИИ ОТ ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ ДО ГЛАЗ РАБОТАЮЩЕГО БОЛЕЕ 0,5 М

При расстоянии от объекта различия до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по табл. 1 следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего l:

Разряд зрительной работы	Пределы отношений $\frac{d}{l}$
I	Менее 0,3□10^{-3}
II	От 0,3□10^{-3} до 0,6□10^{-3}
III	Св. 0,6□10^{-3} до 1□10^{-3}
IV	Св. 1□10^{-3}до 2□10^{-3}
V	Св. 2□10^{-3} до 10□10^{-3}
VI	Св. 10□10^{-3}

Приложение 3.ОСВЕЩЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ В ЗДАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Помещения и производственные участки	Плоскость нормирования освещенности *и ее* высота от пола, м	Разряд зрительной работы	Освещенность, лк	
			При комбинированном	При общем освещении
Предприятия по обслуживанию автомобилей				
1. Мойка и уборка автомобилей	Пол	VI	—	150

Продолжение прил.3

Помещения и производственные участки	Плоскость нормирования освещенности и ее высота от пола, м	Разряд зрительной работы	Освещенность, лк	
			При комбинированном освещении	При общем освещении
	Пол	Va	300	200
	В—на машине	VIIIa	—	75
	Г—низ машины	VI	—	150*
	Г—0,8	IVa	750	300
	Г—0,8	IV6	500	200
	Г-0,8	Va	300	200
	Г—0,8	Va	300	200
	Пол	VIII6	—	20***
2. Техническое об-служивание и ремонт автомобилей3. Ежедневное обслуживание автомобилей4. Осмотровые канавы5. Отделения: моторное, агрегатное, механическое, электротехническое и приборов питания6. Кузнечное, сва-рочно-жестяницкое и медницкое отделения7. Столярное и обойное отделения8. Ремонт и монтаж шин9. Помещения для хранения автомобилей10. Открытые площадки для хранения автомобилей**Склады**11. Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, леса, цемента и т. п.)12. Материальные, инструментальные и т. п. склады13. Склады емкостей химических и легковоспламеняющихся жидкостей (кислот, щелочей, лаков, красок и т. п.):а) с разливом на складеб) без разлива на складе**Котельные**14. Помещениякотлов:а) площадки обслуживания котлов	»	XII	—	5
	»	—	—	20***
	»	VIIIa	—	75
	»	VIIIa	—	30***
	»	VIII6	—	20***
	В—на топках, затворах и питателях бункеров	VI	—	100**

Продолжение прил. 3

Помещения и производственные участки	Плоскость нормирова-ния освещен-ности и ее высота от пола, м	Разряд зрительной работы	Освещенность, лк	
			При комбинированном освещении	При общем освещении
	Пол	—	—	
				10***
	Г—0,8	VI	—	
	Пол	VI	—	100**
	Г-0,8	VI	—	100**
	Г—0,8	VIIIб	—	
				100**
б) площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами15. Помещения дымососов, вентиляторов, бун-керное отделение16. Конденсационная, химводоочи-стка, деаэраторная, бойлерная17. Помещения топливоподачи18. Надбункерное помещение	В—1,5	VI	—	20***
				50*; **; ***
Электропомещения 19. Камеры трансформаторов и реакторов20. Помещения распределительных устройств:а) на фасаде щита при постоянном обслуживанииб) то же, приперiодическомобслуживаниив) задняя сторона щита21. Помещения статических конденсаторов22. Помещения для аккумуляторов23. Ремонт аккумуляторов24. Электрощитовые в жилых и общественных зданиях	В—1,5 (на панели)	IVг	—	
				150*
	То же	IVг	—	
	»	VI	—	100*;**
Помещения для электрокар и электропогрузчиков 25. Помещения для стоянки и зарядки26. Ремонт электрокар и электропогрузчиков	В—на конденсаторах	IVг	—	100*;**
	Г—0,5	VI	—	100**
	Г—0,8	IVб	500	50**;***
	В-1,5	VI	—	200
				50*;**;***
				50**, ***
	Пол	VI	—	200*
	Пол	IVб	500	

Продолжение прил.3

Помещения и производственные участки	Плоскость нормирования освещенности и ее высота от пола, м	Разряд зрительной работы	Освещенность, лк	
			При комбинированном освещении	При общем освещении
	Г-0,8	VI	—	150
	Г—0,8	VIIIб	—	20*; ***
	Г—0,8	VIIIa	—	75*
27. Электролитнаяи дистилляторная				
Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения				
28. Помещениядля вентиляционного оборудования (кроме кондиционеров)	Г—0,8	VI	—	150*
29. Помещения для кондиционеров, насосов, тепловые пункты	Г—0,8	VI	—	100*;**
30. Машинные залы насосных, компрессорные, воздуходувки:а) с постоянным дежурством персоналаб) без постоянного дежурства персонала				
31. Помещения для инженерных сетей				
Шкалы измерительных приборов				
32. Светлые шкалы больших и малых размеров	Пол	—	—	20***
33. То же, темные шкалы				
34. Шкалы малых размеров				
Галереи и тоннели				
35. Шинопроводов и транспортеров				
36. Кабельные, теплофикационные, масляные, пульповодов, водопроводные				
	В—на приборах	IVг	300	150
	То же	IVв	400	200
	2	IIIв	750	300
	Пол	VIIIв	—	20***; ****
	»	VIIIв	—	10***

---

* Для переносного освещения следует предусмотреть штепсельные розетки.

** Освещенность понижена согласно п. 4.6.

*** Освещенность приведена для ламп накаливания (рекомендуемого источника света).

***** Освещенность повышена согласно п. 4.56.

Приложение 4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГРУППЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

Конструктивно-светотехнические схемы светильников		I			II			III			IV		V		VI		VII
С лампами накаливания и ГЛВД	А																
С люминесцентными лампами	Б																—
	В												—		—		—
	Г						*	—					—		—		*
Вид материала (или покрытия) отражателей и рассеивателей светильников		Т	СТ	М	Т	СТ	М	Т	СТ	М	Т	СТ	Т	М	Т	СТ	Т
Эксплуатационная группа светильников		4	3	2	5	4	3	2	2	1	7	7	5	4	6	6	6
Примеры светильников, соответствующих ГОСТ 13828-74, ГОСТ 22758-77Б и общесоюзным ТУ16	С лампами накаливания и ГЛВД	УПМ; УПС; НСП01	ГС; ГСУ; ГСР; СЗ; РСП05(ГЖ); ЖСП01; РСП14	СД; РСП05 (Д)	УПД	СО; НСП07; РСП09; РСП10; РСП13	—	УЗ; УГ5; НСП01(32)	—	—	ШПА; ППШ; РСП02(Р3); СГСП01(Р3); РСП02; ЖСП01(Р3); ЖСП02; НСП02	—	ПОД; НФ4Н(Д); НФ7РН(Д); В4А(Д); В3Т3(Д); В3Т3(Д); РСП11(Д); НСП02(Д)	—	ПРР; ПРД 500; НФ5Н; НФ72Р; В4А; В3Т; В3Т3; РСП11; НСП02	—	С СПОР; ДРИЗ
	С люминесцентными лампами	—	ОВЛ; ЛВП02 (04)	ОД; ОДР; ЛД; ПДР; ПВЛМ-Д ЛСП02 (04, 10)	—	ЛСП02; НСП10; УСП	ОДО; ОДОР; ЛДО; ПДОР; ЛСП02 (07); ПВЛМ-ПО; ПВЛМ-Р; ПВЛМ-ДОР; СПОР	—	ЛПП01; ЛПП02; ЛПП03; ЛПР01; ЛСП03	МЛ; ЛНП01	ЛСЛ04; ЛСП08	ПВЛ; ПВЛП; ВЛВ; ВЛН; УДЛ; ЛВП02 (01); ЛВП33; ЛВП03; ЛВП33	—	НФГЛ (Д); НФЛЛ (Д)	—	НФЛП; НФЛЛ; РВЛМ	ПВЛМ

---

* Эксплуатационная группа на одну ступень выше указанной.

П р и м е ч а н и я: 1. Данные о материалах и покрытиях отражателей и рассеивателей содержатся в технических условиях на светильники, а также в каталогах и других информационных материалах.

2. При использовании ламп-светильников эксплуатационная группа (кроме группы 7) повышается на одну ступень (за исключением приборов с конструктивно-светотехническими схемами VII).

Условные обозначения

Вид материала или покрытия	Материал и покрытие отражателей или рассеивателей		Вид материала или покрытия	Материал и покрытие отражателей или рассеивателей	
	светорассеивающие	зеркально-отражающие		светорассеивающие	зеркально-отражающие
Т—твердые	Сталь, покрытая силикатной эмалью, силикатное стекло	Отражатели из силикатного стекла с зеркализованной или призматической поверхностью	М—мягкие	Отражатели, покрытые белой светотехнической эмалью(МЛ, АС-72 и т. п.)	Сталь и алюминий, алюминированные в вакууме, защищенные органическими лака-ми.
СТ—средней твердости	Альзак-алюминий и т. п.; поли-метилметакрилат. полистирол, поликарбонат	Альзак-алюминий, алюминий, химически объярченный			

Приложение 5. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предварительный расчет площади световых проемов производится:

а) при боковом освещении помещений по формуле

$$100\frac{S_o}{S_п} = \frac{e_н K_з \eta_o}{\tau_o r_1} K_{зд}; \qquad (5)$$

б) при верхнем освещении по формуле

$$100\frac{S_ф}{S_п} = \frac{e_н K_з \eta_ф}{\tau_o r_2 K_ф}, \qquad (6)$$

где S_0 — площадь световых проемов (в свету) при боковом освещении;

$S_п$ — площадь пола помещения;

$e_н$ — нормированное значение КЕО;

$K_з$ — коэффициент запаса, принимаемый по табл. 3;

η_0 — световая характеристика окон, определяемая по табл. 26;

$K_{зд}$ —коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, определяемый по табл.27;

τ_0 — общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле

$$\tau_0 = \tau_1 \tau_2 \tau_3 \tau_4 \tau_5, \qquad (7)$$

где τ_1 — коэффициент светопропускания материала, определяемый по табл. 28;

τ2 — коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, определяемый по табл. 28;

τ3 — коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, определяемый по табл. 28 (при боковом освещении τ3=1);

τ4 — коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, определяемый в соответствии табл. 29;

τ5 — коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9;

r1— коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

Sф — площадь световых проемов (в свету) при верхнем освещении;

ηф—световая характеристика фонаря пли светового проема в плоскости покрытия, определяемая по табл. 31 и 32;

r2 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностен помещения, принимаемый по табл. 33;

Кф — коэффициент, учитывающий тип фонаря, определяемый по табл. 34.

Т а б л и ц а 26. **Значения световой характеристики η0 окон при боковом освещении**

Отноше-ние длины помеще-ния $l_п$к его глубине В	Значение световой характеристики η_0при отношении глубины помещения В к его высоте от уровня рабочей поверхности до верха окна h_1							
	1	1,5	2	3	4	5	7,5	10
4 и более	6,5	7	7,5	8	9	10	11	12,5
3	7,5	8	8,5	9,6	10	11	12,5	14
2	8,5	9	9,5	10,5	11,5	13	15	17
1,5	9,5	10,5	13	15	17	19	21	23
1	11	15	16	18	21	23	26,5	29
0,5	18	23	31	37	45	54	66	—

Т а б л и ц а 27. Значения коэффициента *Кзд* , учитывающего затенение скоп противостоящими зданиями в зависимости от отношения расстояния между рассматриваемым и противостоящим зданием *Р* к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна Нзд

$P/H_{зд}$	$K_{зд}$
0,511,52 3 и более	1,71,41,21,11

Т а б л и ц а 28. Значения коэффициентов τ1, τ2 и τ3

Вид светопропускающего материала	Значения τ_1	Вид переплета	Значения τ_2	Несущие конструкции покрытий
Стекло оконное листовое:одинарноедвойноетройноеСтекло витринное толщиной 6—8 ммСтекло листовое армированное	0,9 0,8 0,75 0,8 0,6	Переплеты для окон и фонарей промышленных зданий:а) деревянные:одинарныеспаренныедвойные раздельные	0,75 0,7 0,6	Стальные фермыЖелезобетонны и дере-вянные формы арки Балки и рамы сплошные

Продолжение табл. 28

Вид светопропускающего материала	Значения τ_1	Вид переплета	Значения τ_2	Несущие конструкции покрытий	Значения $\square_3$
Стекло листовое узорчатоеСтекло листовое со специальными свойствами: солнцезащитное контрастноеОрганическое стекло: прозрачное молочноеПустотелые стеклянныеблоки: светорассеивающие светопрозрачныеСтеклопакеты	0,65 0,65 0,75 0,9 0,6 0,5 0,55 0.8	б) стальные:одинарные открывающиесяодинарные глухиедвойные открывающиесядвойные глухие Переплеты для окон жилых, общественных и вспомогательных зданий: а) деревянные:одинарныеспаренныедвойные раздельныес тройным остеклениемб) металлические:одинарныеспаренныедвойные раздельныес тройным остеклением Стекложелезобетонные панели с пустотелыми стеклянными блоками при толщине шва:20 мм и менееболее 20 мм	0,75 0,9 0,6 0,8 0,8 0,75 0,65 0,5 0,9 0,85 0,8 0,7 0,9 0,85	при высоте сечения: 50 см и более менее 50 см	0,8 0,9

П р и м е ч а н и е. Значения коэффициентов r1 и τ2 для профильного стекла и конструкций из него следует принимать в соответствии с Указаниями по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла.

Т а б л и ц а 29. Значения коэффициента τ4

Солнцезащитные устройства, изделия и материалы	Коэффициент, учиты-вающий потери света в солнцезащитных устройствах, $\square_4$	Солнцезащитные устройства, изделия и материалы	Коэффициент, учиты-вающий потери света в солнцезащитных устройствах, $\square_4$
1. Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, внутренние, наружные)2. Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 45° при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 90^0 к плоскости окна:	1	горизонтальныевертикальные 3. Горизонтальные козырьки:с защитным углом не более 30° с защитным углом от 15 до 45° (многоступенчатые)	0,650,75 0,8 0,9-0,6

Т а б л и ц а 30. Значения коэффициента r1

Отношение глубины помещения В к высоте от уровня условной рабочей поверхности до h_1 верха окна	Отношение расстояния l расчетной точки от наружэной стены к глубине помещения В	Значения r_1 при боковом освещении									Значения r_1 при боковом двустороннем освещении								
		Средневзвешенный коэффициент отражения $\rho_{ср}$ потолка, стен и пола																	
		0,5			0,4			0,3			0,5			0,4			0,3		
		Отношение длины помещения l_n к его глубине																	
		0,5	1	2 и более	0,5	1	2 и более	0,5	1	2 и более	0,5	1	2 и более	0,5	1	2 и более	0,5	1	2 и более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
От 1 до 1,5	0,1	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1	1,05	1	1	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1	1,05	1	1
	0,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,15	1,1	1,2	1,1	1,1	1,35	1,25	1,15	1,15	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	1	2,1	1,9	1,5	1,8	1,6	1,3	1,4	1,3	1,2	1,6	1,4	1,25	1,45	1,3	1,15	1,25	1,15	1,1
Более 1,5 до 2, 5	0	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1	1	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1	1
	0,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,15	1,1	1,15	1,1	1,05	1,3	1,2	1 ,1	1,2	1,15	1,1	1,15	1,1	1,05
	0,5	1,85	1,6	1,3	1,5	1,35	1,2	1,3	1,2	1,1	1,8	1,45	1,25	1,4	1,25	1,15	1,25	1,15	1,1
	0,7	2,25	2	1,7	1,7	1,6	1,3	1,55	1,35	1,2	2,1	1,75	1,5	1,75	1,45	1,2	1,3	1,25	1,2
	1	3,8	3,3	2,4	2,8	2,4	1,8	2	1,8	1,5	2,35	2	1,6	1,9	1,6	1,5	1,5	1,35	1,2
Более 2,5 до 3,5	0,1	1,1	1,05	1,05	1,05	1	1	1	1	1	1,1	1,05	1,05	1,05	1	1	1	1	1
	0,2	1,15	1,1	1,05	1,1	1,1	1,05	1,05	1,05	1,05	1,15	1,1	1,05	1,1	1,1	1,05	1,05	1,05	1,05
	0.3	1,2	1,15	1,1	1,15	1,1	1,1	1,1	1,1	1,05	1,2	1,15	1,1	1,15	1,1	1,1	1,1	1,1	1,05
	0,4	1,35	1,25	1,2	1,2	1,15	1,1	1,15	1,1	1,1	1,35	1,2	1,2	1,2	1,15	1,1	1,1	1,1	1,1
	0,5	1,6	1,45	1,3	1,35	1,25	1,2	1,25	1,15	1,1	1,5	1,4	1,25	1,3	1,2	1,15	1,2	1,1	1,1
	0,6	2	1,75	1,45	1,6	1,45	1,3	1,4	1,3	1,2	1,8	1,6	1,35	1,5	1,35	1,2	1,35	1,25	1,15
	0,7	2,6	2,2	1,7	1,9	1,7	1,4	1,6	1,5	1,3	2,25	1,9	1,45	1,7	1,5	1,25	1,5	1,4	1,2
	0,8	3,6	3,1	2,4	2,4	2,2	1,55	1,9	1,7	1,4	2,8	2,4	1,9	1,9	1,6	1,3	1,65	1,5	1,25
	0.9	5,3	4,2	3	2,9	2,45	1,9	2,2	1,85	1,5	3.65	2,9	2,6	2,2	1,9	1,5	1,8	1,6	1,3
	1	7,2	5,4	4,3	3,6	3,1	2,4	2,6	2,2	1,7	4,45	3,35	2,65	2,4	1,1	1,6	2	1,7	1,4
Более 3,5	0,1	1,2	1,15	1,1	1,1	1,1	1,05	1,05	1,05	1	1,2	1,15	1,1	1,1	1,1	1,05	1,05	1,05	1
	0,2	1,4	1,3	1,2	1,2	1,15	1,1	1,1	1,05	1,05	1,4	1,3	1,2	1,2	1,15	1,1	1,1	1,05	1,05
	0,3	1,75	1,5	1,3	1,4	1,3	1,2	1,25	1,2	1,1	1,75	1,5	1,3	1,4	1,3	1,2	1,25	1,2	1,1
	0,4	2,4	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2	2,35	2	1,75	1,6	1,4	1.3	1,35	1,25	1,15
	0,5	3,4	2,9	2,5	2	1,8	1,5	1,7	1,5	1,3	3,25	2,8	2,4	1,9	1,7	1,45	1,65	1,5	1,3
	0,6	4,6	3,8	3,1	2,4	2,1	1,8	2	1,8	1,5	4,2	3,5	2,85	2,25	2	1,7	1,95	1,7	1,4
	0,7	6	4,7	3,7	2,9	2,6	2,1	2,3	2	1,7	5,1	4	3,2	2,55	2,3	1,85	2,1	1,8	1,5
	0,8	7,4	5,8	4,7	3,4	2,9	2,4	2,6	2,3	1,9	5,8	4,5	3,6	2,8	2,4	1,95	2,25	2	1,6
	0,9	9	7,1	5,6	4,3	3,6	3	3	2,6	2,1	6,2	4,9	3,9	3,4	2,8	2,3	2,45	2,1	1,7
	1	10	7,3	5,7	5	4,1	3,5	3,5	3	2,5	6,3	5	4	3,5	2,9	2,4	2,6	2,25	1,9

Т а б л и ц а 31. Значения световой характеристики фонарей (прямоугольных, трапециевидных и шед) ηф

Тип фонарей	Количество пролетов	Значение световой характеристики фонарей								
		Отношение длины помещения $l_п$ к ширине пролета l_1								
		от 1 до 2			от 2 до 4		более 4			
		Отношение высоты помещения Н к ширине пролета l_1								
		от 0,2 до 0,4	от 0,4 до 0,7	от 0,7 до 1	от 0,2 до 0,4	от 0,4 до 0,7	от 0,7 до 1	от 0,2 до 0,4	от 0,4 до 0,7	от 0,7 до 1
С вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные, М-образные)	Один	5,8	9,4	16	4,6	6,8	10,5	4,4	6,4	9,1
	Два	5,2	7,5	12,8	4	5,1	7,8	3,7 3,4	6,4	6,5
	Три и более	4,8	6,7	11,4	3,8	4,5	6,9		4	5,6

Продолжение табл. 31

Тип фонарей	Количество пролетов	Значение световой характеристики фонарей								
		Отношение длины помещения $l_п$ к ширине пролета l_1								
		От 1 до 2			От 2 до 4			Более 4		
		Отношение высоты помещения Н к ширине пролета l_1								
		от 0,2 до 0,4	от 0,4 до 0,7	от 0,7 до 1	от 0,2 до 0,4	от 0,4 до 0,7	от 0,7 до 1	от 0,2 до 0,4	от 0,4 до 0,7	от 0,7 до 1
С наклонным двусторонним остгеклением	Один									
	Два									
	Три и более	3,5	5,2	6,2	2,8	3,8	4,7			
		3,2	4,4	5,3	2,5	3	4,1	2,7 2,3	3,6 2,7	4,1
		3	4	4,7	2,35	2,7	3,7	2,1	2,4	3,4
С вертикальным одностороним остеклением (шеды)	Один									3
	Два	6,4	10,5	15,2	5,1	7,6	10	4,9 4,35	7,1	
	Три и более	6,1	8	11	4,7	5,5	6,6	3,6	5	8,5 5,5
		5	6,5	8,2	4	4,3	5		3,8	4,1
С наклонным односторонним остеклением (шеды)		3,8	4,55	6,8	2,9	3,4	4,5	2,5 2,15	3,2 2,65	3,9 2,9
	Один	3	4,3	5,7	2,3	2,9	3,5	2	2,25	2,5
	Два	2,7	3,7	5,1	2,2	2,5	3,1			
	Три и более									

Т а б л и ц а 32. Значения световой характеристики ηф световых проемов в плоскости покрытия при верхнем освещении

Схемы фонарей	Отношение площади выходного отверстия S_2 к сумме площадей входного отверстия S_1 и боковой поверхности проема S_6	Индекс помещения *i*									
		0,5	0,7	1	1,25	1.5	2	2,5	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0,05	25	19	16	14,3	13,3	12	11,5	11	10,5	10
	0,1	13	10,3	8,5	7,7	7	6,3	6	5,8	5,5	5,4
	0,2	7	5,6	4,6	4,2	3.8	3,4	3,3	3,1	3	2,9
	0,3	5	4	3,3	2,9	2,7	2,4	2,3	2,2	2,1	2
	0,4	4,2	3,3	2,7	2,4	2,2	2	1,9	1,85	1,8	1.7
	0,5	3,7	2,9	2,4	2,1	2	1,8	1,7	1,6	1,55	1,5
	0,6	3,3	2,6	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	1,45	1,4	1,3
	0,7	3,1	2,4	2	1,8	1,6	1,5	1,4	1,35	1,3	1,25
	0,8	2,9	2.3	1,9	1,7	1,55	1,4	1,35	1,3	1.2	1,2
	0,9	2,8	2,2	1,8	1,6	1,5	1,35	1,3	1,25	1,2	1,15

Индекс помещения $i = \frac{l_п b}{H(l_п + b)}$, где *lп* — длина помещения вдоль оси пролетов;

b — ширина помещения;

H — высота покрытия над условной рабочей поверхностью.

Таблица 33. Значения коэффициента r2

Отношение высоты помещения, принимаемой от условной рабочей поверхности до нижней грани остекления $H_ф$, к ширине пролета l_1	Значения коэффициента r_2								
	Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола								
	$\rho_{ср} = 0,5$			$\rho_{ср} = 0,4$			$\rho_{ср} = 0,3$		
	Количество пролетов								
	1	2	3 и более	1	2	3 и более	1	2	3 и более
2	1,7	1,5	1,15	1,6	1,4	1,1	1,4	1,1	1 05
1	1,5	1,4	1,15	1,4	1,3	1,1	1,3	1,1	1,05
0,75	1,45	1,35	1,15	1,35	1,25	1,1	1,25	1,1	1,05
0,5	1,4	1,3	1,15	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1	1,05
0,25	1,35	1,25	1,15	1,25	1,15	1,1	1,15	1,1	1,05

Т а б л и ц а 34. Значения коэффициента *К*ф

Тип фонаря	Значения коєффициен-та $K_ф$
Световые проемы в плоскости покрытия, ленточныеСветовые проемы в плоскости покрытия, штучныеФонари с наклонным двусторонним ос- теклением (трапециевидные)Фонари с вертикальным двусторонним остеклением (прямоугольные)Фонари с односторонним наклонным остеклением (шеды)Фонари с односторонним вертикальным остеклением (шеды)	1 1,1 1,15 1,2 1,3 1,4

Расчет коэффициента естественной освещенности (КЕО) следует производить:

а) при боковом освещении по формуле

$$e_p^б = \left(\varepsilon_б q + \varepsilon_{зд} R\right) r_1 \frac{\tau_0}{K_з}; \qquad (8)$$

б) при верхнем освещении по формуле

$$e\frac{в}{p} = \left[\varepsilon_в + \varepsilon_{ср}\left(r_2 K_ф - 1\right)\right]\frac{\tau_0}{K_з}; \qquad (9)$$

в) при верхнем и боковом освещении по формуле

$$e_p^х = e_p^в + e_p^б, \qquad (10)$$

где εб — геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба, определяемый по графикам I и II (рис. 2 и 3);

q — коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба МКО, определяемый по табл. 35;

εзд— геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от противостоящих зданий, определяется по графикам I и II;

R — коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания, принимаемый по табл. 36;

εb — геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освещении, определяемый по графикам III и II (рис. 4 и 3);

εср — среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении на линии пересечения условной рабочей поверхности н плоскости характерного вертикального разреза помещения, определяемой из соотношения

$$\varepsilon ср = \frac{1}{N}(\varepsilon в1 + \varepsilon в2 + \varepsilon в3 + \ldots + \varepsilon вN), \qquad (11)$$

где N — количество расчетных точек;

εв1, εв2, εв3; εвN — геометрический КЕО в расчетных точках.

Среднее значение КЕО есрпри верхнем или верхнем и боковом освещении определяется по формуле

$$еср = \frac{1}{N-1}\left(\frac{e_1}{2} + e2 + e3 + \ldots + eN\text{-}1 + \frac{e_N}{2}\right), \qquad (12)$$

где N — количество точек, в которых определяется КЕО;

е1, е2, е3, еN — значення КЕО при верхнем или при верхнем и боковом освещении в точках характерного разреза помещения, определяемые по формулам (9) и (10).

Расчетные значения КЕО *е*р, полученные по формулам (8), (9), (10), (12), следует округлять до десятых долей. Допускается отклонение расчетного значения КЕО *еР* от нормированного КЕО *ен* на ±10%.

Т а б л и ц а 35. Значения коэффициента *q*

Угловая высота середины светопроема над рабочей поверхностью, град	Значения коэффициента q	
	в зоне с устойчивым снежным покровом	на остальной территории СССР
2	0,71	0,46
6	0,74	0,52
10	0,77	0,58
14	0,80	0,64
18	0,84	0,69
22	0,86	0,75
26	0,90	0,80
30	0,92	0,86
34	0,95	0,91
38	0,98	0,96
42	1,00	1,00
46	1,04	1,04
50	1,08	1,08
54	1,12	1,12
58	1,16	1,16
62	1,18	1,18
66	1,21	1,21
70	1,23	1,23
74	1,25	1,25
78	1,27	1,27
82	1,28	1,28
86	1,28	1,28
90	1,29	1,29

П р и м е ч а н и е. При промежуточных значениях угловой высоты значения коэффициента *q* находятся линейной интерполяцией.

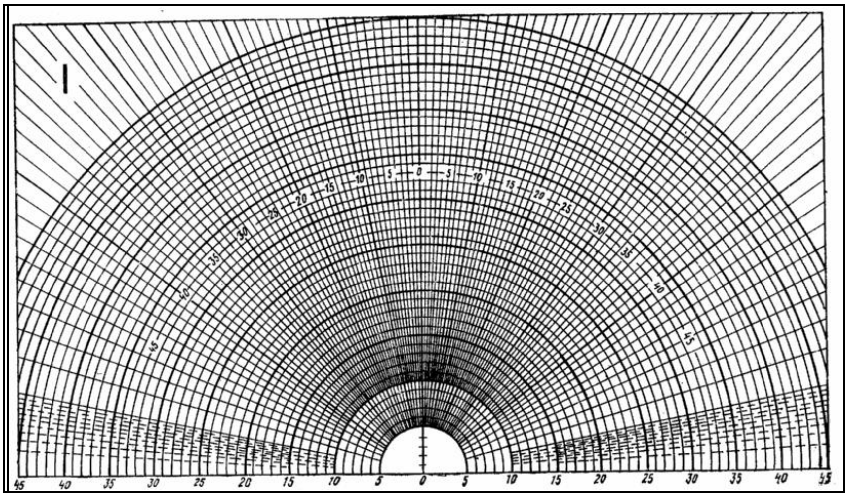

Рис.2. График I А.М. Данилюка для подсчета n1 и n_1'

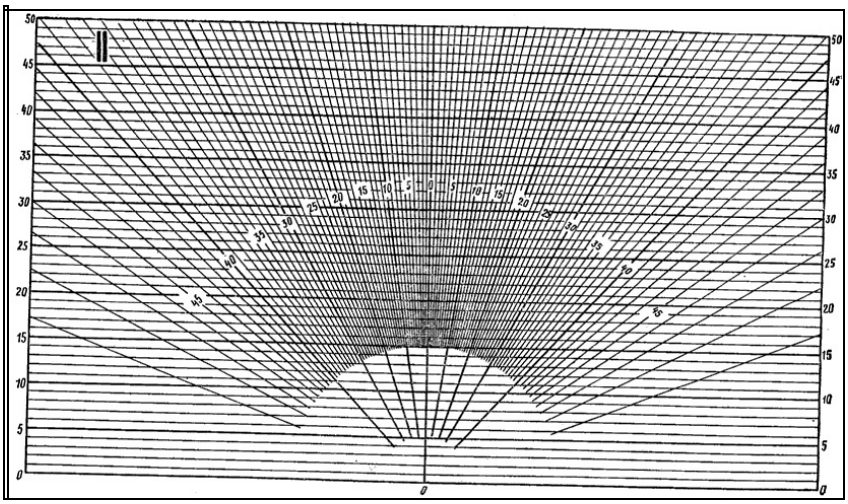

Рис.3 График II А.М. Данилюка для подсчета n2 и n_2'

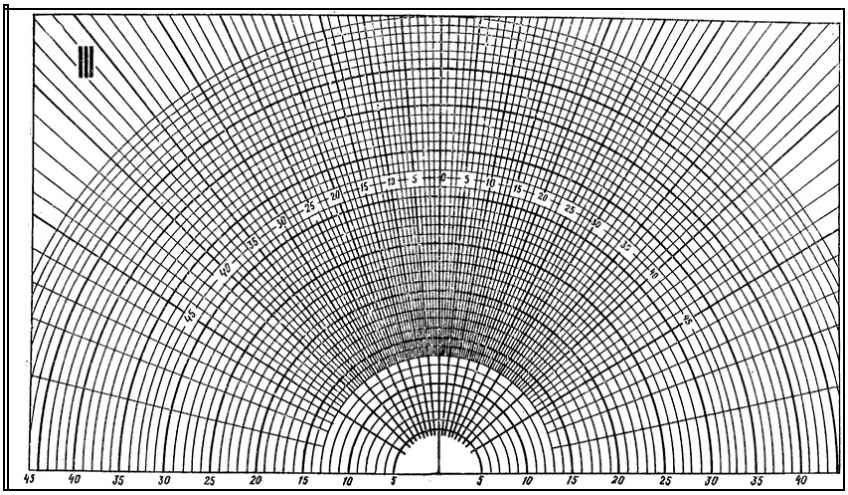

Рис.4. График III для подсчета n3

Т а б л и ц а 36. Значения коэффициента *R*

Отделочный материал фасада противостоящего здания	Индекс противостоящего здания в плане $z_1 = \frac{l_п l}{(P+l)a}$	Индекс противостоящего здания в разрезе $Z_2 = \frac{Hl}{(P+l)h_1}$								Схема расположения противостоящего здания
		0,1	0,5	1	1,5	3	3	4	5 и более	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
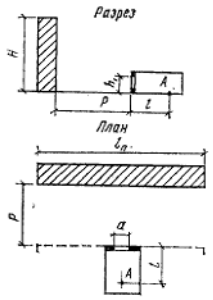 Кирпич или бетон	1 1,5 3 6 10 и более	0,14 0,14 0,14 0,14 0,14	0,25 0,23 0,21 0,2 0,18	0,26 0,25 0,23 0,22 0,2	0,23 0,22 0,2 0,2 0,18	0,2 0,19 0,18 0,17 0,16	0,15 0,14 0,12 0,12 0,11	0,11 0,1 0,08 0,08 0,08	0,06 0,05 0,04 0,04 0,04	
Блоки облицовочные керамические	1 1,5 3 6 10 и более	0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	0,3 0,26 0,24 0,23 0,21	0,3 0,28 0,26 0,25 0,23	0,26 0,25 0,24 0,23 0,21	0,23 0,22 0,2 0,2 0,18	0,17 0,16 0,14 0,13 0,12	0,13 0,12 0,1 0,09 0,09	0,07 0,06 0,05 0,05 0,04	
Краска фасадная цветная на бетоне светлая атмосферо-стойкая	1 1,5 3 6 10 и более	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	0,36 0,33 0,3 0,29 0,26	0,37 0,35 0,33 0,32 0,29	0,33 0,32 0,3 0,29 0,26	0,29 0,28 0,25 0,24 0,23	0,21 0,2 0,18 0,17 0,16	0,16 0,15 0,12 0,12 0,11	0,08 0,07 0,06 0,06 0,05	
Краска фасадная на бетоне белая атмо-сферостойкая	1 1,5 3 6 10 и более	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	0,45 0,42 0,38 0,37 0,33	0,46 0,44 0,41 0,4 0,36	0,4 0,4 0,37 0,36 0,32	0,37 0,35 0,32 0,31 0,28	0,27 0,24 0,22 0,21 0,19	0,2 0,19 0,15 0,15 0,14	0,1 0,09 0,08 0,08 0,07	

*l*п,Н — длина и высота противостоящего здания, м;

l — расстояние расчетной точки *А* в рассматриваемом помещении от внешней поверхности наружной стены, м;

P — удаление противостоящего здания, м;

a, h1 — ширина окна в плане и высота верхней грани окна над полом, м

П р и м е ч а н и е. При расположении противостоящего здания торцом значения коэффициента *R* умножаются на 1,5.

Геометрический коэффициент естественной освещенности определяется с помощью графиков I, II и III (рис. 2, 3 и 4).

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий прямой свет неба, в какой-либо точке помещения при боковом освещении определяется по формуле

$$\varepsilon б = 0{,}01\ (n1\ n2), \qquad (13)$$

где n1 — количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения (рис. 5);

n2 — количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения (рис. 6).

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания εзд при боковом освещении определяется по формуле

$$\varepsilon зд = 0{,}01(n_1' \ n_2'), \qquad (14)$$

где n_1'—количество лучей по графику I, проходящих

от противостоящего здания через световой проем в расчетную точку на поперечном разрезе помещения (рис. 7);

n_2' — количество лучей по графику II, прохо-дящих от противостоящего здания через световой проем в расчетную точку на плане помещения (рис. 6).

Подсчет количества лучей по графикам I и II производится в следующем порядке:

а) график I накладывается на чертеж поперечного разреза помещения, центр графика О совмещается с расчетной точкой*А,* а нижняя линия графика—со следом рабочей поверхности (рис. 5);

б) подсчитывается количество лучей *n1,* проходящих через световые проемы;

в) отмечается номер полуокружности на графике I, которая проходит через точку *С*1 — середину светового проема (рис. 5);

г) график II накладывается на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру полуокружности по графику I, проходили через точку С (рис. 6);

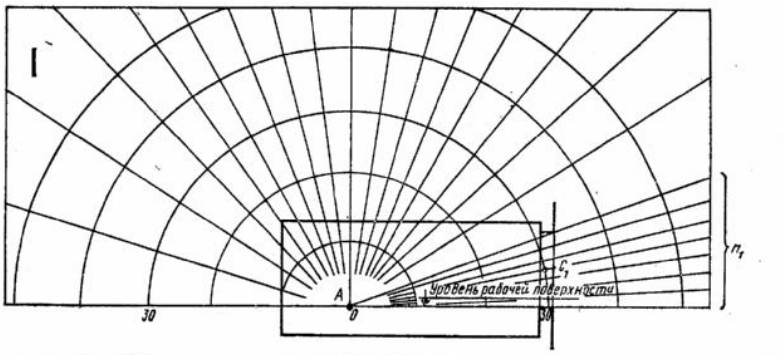

Рис. 5. Определение количества лучей n_1, проходящих через световые проемы в стене при боковом освещении, по графику I

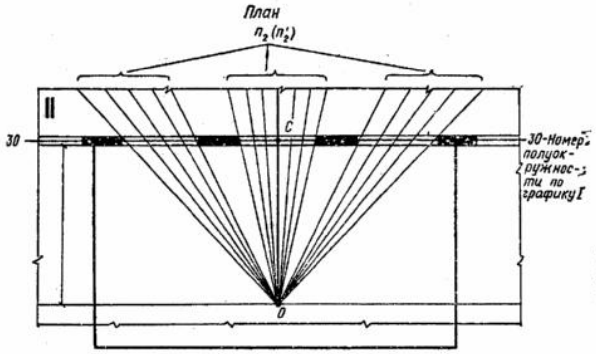

Рис. 6. Определение количества лучей n_2 и n_2', проходящих через световые проемы в стене при боковом освещении, по графику II.

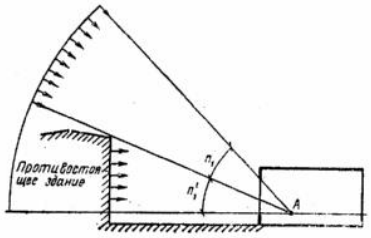

Рис. 7. Определение количества лучей n_1 и n_1^* (от неба и от противостоящего здания), проходящих через световые проемы в стене, по графику I.

д) подсчитывается количество лучей n_2 по графику II, проходящих через световые проемы;

е) определяется геометрический коэффициент естественной освещенности по формуле (13).

Подсчет лучей, отраженных от противостоящего здания n_1 и n_2' и проходящих через световой проем, производится по графикам I и II аналогично (рис. 7).

Геометрический коэффициент естественной освещенности в какой-либо точке помещения при верхнем освещении ев определяется по формуле

$$Ев = 0{,}0\ 1(n3\ n2)\ , \qquad (15)$$

где *n3*—количество лучей по графику III, проходящих от неба в расчетную точку через световые проемы на поперечном разрезе помещения;

n2—количество лучей по графику II, проходящих от неба в расчетную точку через световые проемы на продольном разрезе помещения (в случае нескольких световых проемов n3 и n2; определяются отдельно для каждого проема, а затем произведения (n3 n2) суммируются).

Подсчет количества лучей по графикам III и II производится в следующем порядке:

а) график III накладывается на чертеж
поперечного разреза помещения, центр графика О совмещается с расчетной точкой *Б,* а нижняя линия графика III—со следом рабочей поверхности;

б) подсчитывается количество лучей n3*,* проходящих от неба в расчетную точку *Б* через световые проемы (рис. 8);

в) отмечается номер полуокружности графика III, которая проходит через точку *С2* — середину светового проема;

г) график II накладывается на чертеж продольного разреза помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру полуокружности по графику III, проходили через точку С2 (рис. 9);

д) подсчитывается количество лучей n2; по графику II, проходящих от неба через световые проемы;

е) определяется геометрический коэффициент естественной освещенности по формуле (15).

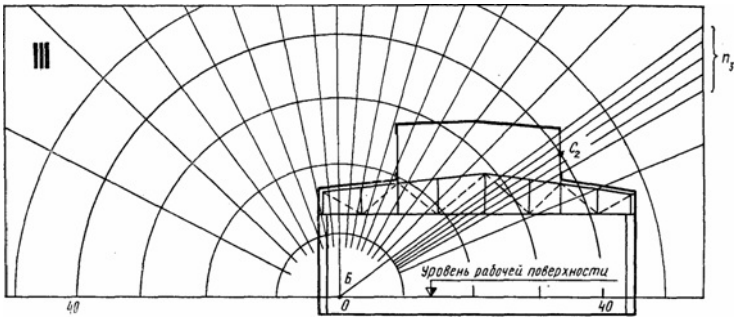

Рис. 8. Определение количества лучей n3*,* проходящих через световые проемы при верхнем освещении, по графику III

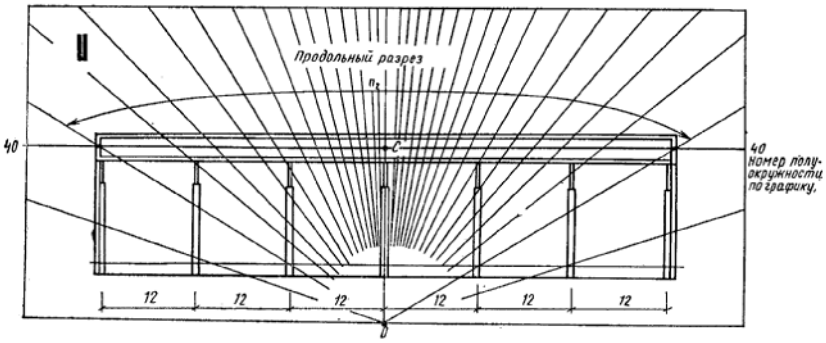

Рис. 9. Определение количества лучей n2, проходящих через световые проемы при верхнем освещении, по графику II

Приложение 6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Характеристика зрительной работы	Освещенность при системе общего освещения, лк	Минимальный индекс цветопередачи источников света R_a для зданий		Диапазон цветовой температуры источников света К для зданий		Примерные типы источников света для зданий	
		производ-ственных	общественных	производственных	общественных	производственных	общественных
Контроль цвета с очень высокими требованиями к цвето-различению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, шерстяных тканей и тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, изготовление красок, подбор красок для цветной печати, кабинеты врачей и т. п.)	300 и более	90	90	5000—6500	5000—6500	ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ)	ЛХЕ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ
Сопоставление цветов с высокими требованиями к цвето-различению (раскрой верха обуви, контроль сырья на консервных заводах, ткацкие фабрики, раскрой и пошив на швейных фабриках, окраска машин, выставочные залы, специализированные магазины и т. п.)	300 и более	85	85	4000—6500	4000—6500	ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ, ЛЕ)	ЛЕ,ЛДЦ, ЛДЦ УФ (ЛХЕ)
Различение цветных объектов без контроля и сопоставления (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов, переплетные цехи, столовые и т. п.)	300 и более	50	55	3500—6500	3500—6000	ЛБ, ДРИ, (ЛХБ)	ЛБ, (ЛХБ, ЛЕ)
	От 150 до 300	50	55	3000—4500	3000—4500	ЛБ, (ЛХБ)	ЛБ, (ЛХБ, ЛЕ)
	Менее 150	45	55	2700—3500	2700—3500	ЛБ, (ЛН, КГ)	ЛБ, (ЛН)
Работа с ахроматическими объектами (механическая обработка металлов, пластмасс и сборка машин и инструментов, здания управления и т. п.)	500 и более	50	55	3500—6500	3500—6500	ЛБ, (ЛХБ), ДРИ	ЛБ, ДРИ, (ЛХБ, ЛЕ)
	От 300 до 500	40	55	3500—6500	3500—6000	ЛБ, (ЛХБ), ДРИ, ДРЛ	ЛБ, ДРИ (ЛХБ, ЛЕ)
	От 150 до 300	30	50	3000—4500	3000—4500	ЛБ, (ЛХБ), ДРЛ	ЛБ, (ЛХБ, ЛЕ)
	Менее 150	25	45	2100—3500	2700—3500	ЛБ, (ЛТБ, ЛН, КГ), ДНаТ	ЛБ, (ЛТБЦ, ЛН)
Общее восприятие интерьера (фойе, вестибюли, залы театров и кинотеатров)	150 и более	—	55	—	2700—4000	—	ЛБ, (ЛЕ, ЛТБЦ, ЛН)

П р и м е ч а н и я: 1. При расположении здания в I или II поясе светового климата СССР (рис. 1) из диапазона цветовых температур выбираются преимущественно значения, приближенные к нижней границе диапазона, в V поясе — к верхней.

2. В скобках указаны менее эффективные источники света.

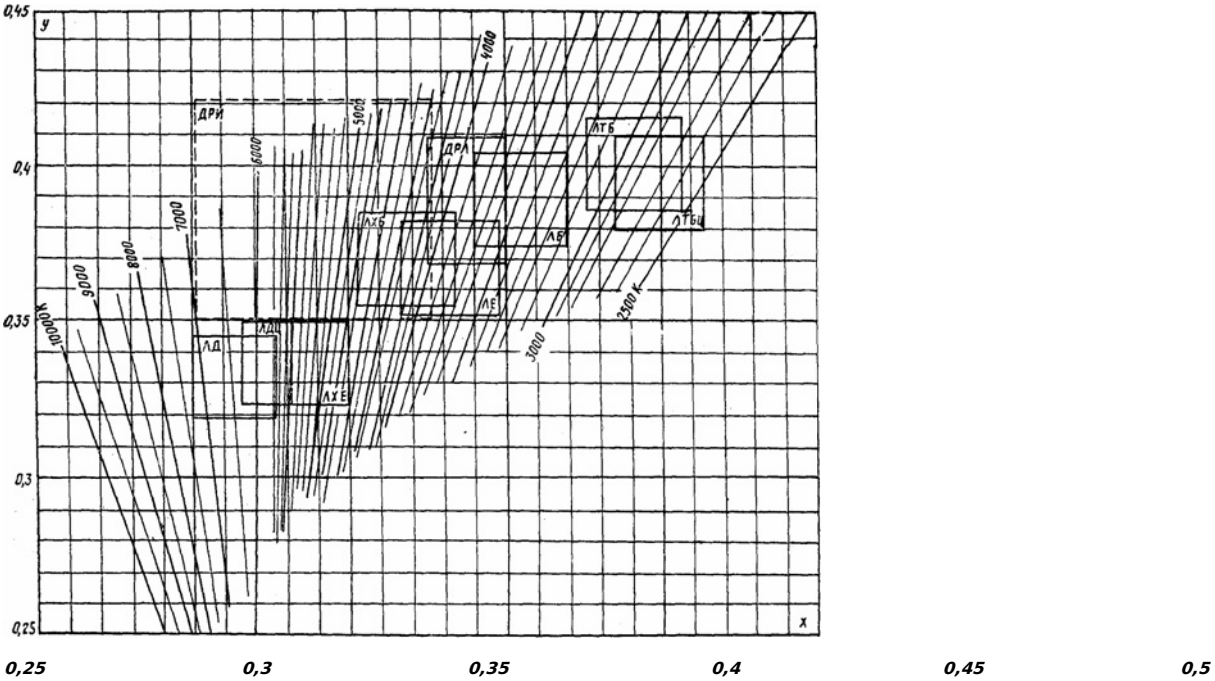

Рис. 10. График для определения цветовой температуры источника света по координатам цветности

Приложение 7. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОТРАЖЕННОЙ БЛЕСКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗЕРКАЛЬНЫМ И СМЕШАННЫМ ОТРАЖЕНИЕМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 1-IV РАЗРЯДОВ

Характеристика работ	Необходимые меры по ограничению отраженной блескости				
	источники света в светильнике, предназначенном для освещения рабочих поверхностей	светильник	яркость светящей поверхности светильника местного освещения, (кд/м^2)□10^3	расположение светильников местного освещения относительно рабочей поверхности и работающего	воспринимаемое соотношение яркости объекта различения и фона
Работы с металлическими пластмассовыми непрозрачными поверхностями (например, различение царапин, рисок и других дефектов на поверхностиизделий и деталей)	Люминесцентные лампы	Перекрытый рассеи - вателем	От 2,5 до 4	Светящая поверхность светильника должна зеркально отражаться от рабочей поверхности в направлении глаз работающего (рис. 11,*а*)	Яркость объекта различения меньше яркости фона

Продолжение прил. 7

Характеристика работ	Необходимые меры по ограничению отраженной блескости				
	света в светильник, предназначенном для освещения рабочих поверхностей	светильник	яркость светящей поверхности светильника местного освещения, (кд/м^2)10^3	расположение светильников местного освещения относительно рабочей поверхности и работающего	воспринимаемое соотношение яркости объекта различения и фона
Работы с темными поверхностями пластмасс, керамики и других материалов (например, выявление дефектов на грампластинках или черных резинотехнических изделиях) Работы, требующие различения диффузно-отражающих объектов на диффузном фоне через слой прозрачного материала (например, различение показаний измерительных приборов, сборка изделий под прозрачными колпаками, работы с изделиями, покрытыми лаком, различение линий чертежа через кальку) Работы с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими смешанным отражением (например, работы тушью и чтение текста на глянцевой бумаге)	Лампы накаливания Любые »	Прямого света, без рассеи - вателя* Любой »	От 70 до 100 Не нормируется То же	Зеркальное отражение светящей поверхности светильника от рабочей поверхности не должно совпадать с линией зрения работающего (рис. 11, *б*) Зеркальное отражение светящей поверхности светильника от слоя прозрачного материала не должно совпадать с линией зрения работающего (рис. 11,в) Зеркальное отражение светящей поверхности светильника от рабочей поверхности не должно совпадать с линией зрения работающего (рис. 11, *в*)	Яркость объекта различения больше яркости фона Любое »

* Для местного освещения рекомендуется применять зеркальные лампы местного освещения или зеркальные светильники.

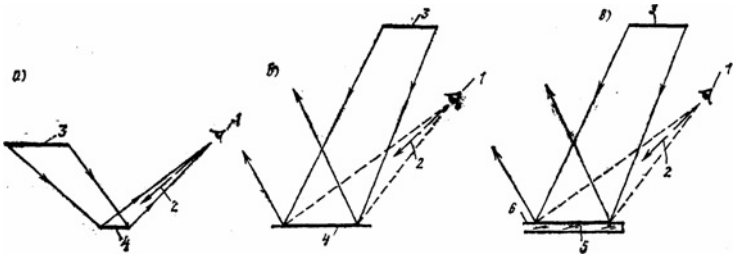

Рис. 11. Схемы расположения светильника, рабочей поверхности и работающего

а — при работах с металлами или светлыми пластмассами; *б*—при работах с темными пластмассами, керамикой или другими темными материалами: *в* — при работах с диффузными поверхностями, рассматриваемыми через прозрачный материал, либо поверхностями, обладающими смешанным отражением; 7 — глаз работающего; *2*— направление линии зрения работающего; *3*— светящая поверхность светильника; *4* — рабочая поверхность; 5 — диффузная рабочая поверхность; *6* — слой прозрачного материала

Приложение 8. ОСВЕЩЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Освещение архитектурных объектов должно обеспечивать выразительность объемно-пространственной и цветовой композиции архитектурных ансамблей и отдельных объектов, подчеркивать их идейно-художественные, функциональные и пластические особенности и градостроительное значение.

Установки освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов.

2. Объектами освещения должны быть наиболее важные в композиционном отношении общественные здания и сооружения, а также памятники архитектуры и культуры.

3. Среднюю яркость освещаемых фасадов зданий и сооружений в зависимости от расчетной яркости фона, характерной для улиц и площадей, на которых они расположены, и определяющей уровень адаптации глаз наблюдателей, следует принимать по табл. 37.

Таблица 37

Расположение освещаемого объекта	Характерная яркость фона, кд/м^2	Средняя яркость освещаемого фасада, кд/м^2
Улица или площадь категории А	Более 5	10
Улица или площадь категории Б	От 1 до 5	6
Улица или площадь категории В	Менее 1	4
Парк, бульвар	Менее 1	4

4. Для расчета средней яркости фасадов зданий и сооружений коэффициенты отражения материалов поверхностей фасадов с диффузным отражением следует принимать по табл. 38.

5. Среднюю освещенность фасадов зданий и сооружений, поверхности которых обладают неполностью диффузным отражением, в зависимости от расчетной яркости фона и коэффициентов отражения отделочных материалов следует принимать по табл. 38.

6. При равномерном освещении фасадов зданий и сооружений или их частей отношение максимальной освещенности к минимальной должно быть не больше 3:1, а при наличии на фасаде рельефной отделки — 5:1.

При акцентировании светом отдельных элементов фасадов или при системе неравномерного освещения фасадов величина неравномерности освещенности не регламентируется.

7. Монументы и памятники, имеющие самостоятельное архитектурное значение в окружающем ансамбле и многосторонний обзор, следует освещать с нескольких сторон с четко выраженным основным направлением освещения, определяющим главную вертикальную плоскость. Остальные памятники, как правило, должны освещаться со стороны основного направления наблюдения.

Среднюю освещенность памятников в главной вертикальной плоскости следует принимать по табл. 38. Освещенность в других плоскостях устанавливается в зависимости от требуемого художественного эффекта.

8. Выбор источников света и светофильтров (при цветном освещении) для осветительных приборов следует производить с учетом цветовых и отражательных характеристик фасадов объектов и зеленых насаждений, а также цветопередачи лиц людей, находящихся в освещенной зоне.

Для освещения объектов, имеющих «холодные» цветовые оттенки поверхностей, и зелени следует, как правило, применять источники света с высокой цветовой температурой (лампы ДРЛ, ДРИ, люминесцентные лампы ЛД, ЛХБ и т.п.).

Для освещения объектов, окрашенных в «теплые» цвета, а также зон с интенсивным пешеходным движением, следует применять преимущественно источники света с низкой цветовой температурой (лампы накаливания, в том числе галогенные, люминесцентные лампы типа ЛТБ, ЛБ, ДНаТ и т. п.).

Таблица 38

Материал облицовки или окраски фасада памятника	Коэффициент отражения материала	Наименьшая средняя освещенность, лк					
		Фасада здания при яркости фона, кд/м^2, характерной для улиц и площадей			Памятника при яркости фона, кд/м^2, характерной для улиц и площадей		
		категории В - менее I	категории Б - от 1 до 5	категории А - более 5	категории В - менее 1	категории Б - от 1 до 5	категории А - более 5
1. Белый	Более 0,6	20	30	50	30	50	75
2. Светлый	Св. 0,45 до 0,6	30	50	75	50	75	100
3. Средней светлоты	Св. 0,3 до 0,45	50	75	100	75	100	150
4. Темный	От 0,15 до 0,3	75	100	150	100	150	200
5. Черный	Менее 0,15	100	150	200	150	200	300

Примечания: I. При расположении объекта освещения вне городской территории и наблюдении его на фоне неба или неосвещенной зелени расчетная яркость фона принимается менее 1 кд/м^2.

2. При расположении объекта освещения вблизи зданий с большими светящимися поверхностями (например, здания со значительными площадями остекления, через которые видны освещенные интерьеры) расчетную яркость фона следует принимать более 5 кд/м^2.

3. Освещенности, приведенные в табл. 38, допускается увеличивать при освещении зданий и сооружений, обозреваемых с расстояний более 1 км, и памятников, обозреваемых с расстояния более 300 м, а также зданий с архитектурными деталями малых размеров, имеющими существенное значение для восприятия архитектуры зданий в целом.

4. Среднюю вертикальную освещенность памятников, расположенных вне городской территории или рассматриваемых на фоне зелени, неба, в парках, садах и т. п., допускается уменьшать вдвое по сравнению с величинами, приведенными в табл. 38.